



SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE ET D'EQUIPEMENT DU FINISTERE

S.D.E.F.
9 Allée sully
29 000 QUIMPER
Tel : 02 98 10 36 36
Fax : 02 98 10 03 10
Site Web : www.sdef.fr
Courriel : sdef29@orange.fr

Antenne Nord du S.D.E.F.
Zone de kerven
29 400 Landivisiau
Tel : 02 98 10 36 36
Fax : 02 98 10 03 10
Site Web : www.sdef.fr
Courriel : sdef29@orange.fr

LANDEDA

Sécurisation BT sur le P13 Le Stang

Affaire N°S-2020-98

N° ENEDIS : DB27/071299

N° BYES : 2B0634

C.A. : J.GEFFROY

Echelles : 1/1000 - 1/200

Interlocuteurs	Nom	Téléphone	Fax
Maître d'ouvrage:	SDEF	02 98 10 36 36	02 98 10 03 10
Maître d'oeuvre:	SDEF	02 98 10 36 36	02 98 10 03 10
Bureau d'étude:	BOUYGUES Energies & Services	02 78 62 60 35	02 98 41 95 80
Entreprise de travaux:	BOUYGUES Energies & Services	02 78 62 60 35	02 98 41 95 80

CHEMINEMENT	Date de la Demande	Date d'Etablissement	Date de Vérification
Lancement d'étude	23/09/2020		
Présentation ENEDIS n°1		25/11/2020	
Présentation ENEDIS n°2			
Présentation ENEDIS n°3			
Accord SDEF			
Dossier d'exécution (article administratif)			
Plan de Récolement Aérien			

INFORMATIONS DIVERSES :


D.T. : 2020102904031

IDENTIFICATION B.E. ou ENTREPRISE : Centre FINISTERE
Agence de BREST
12 rue Fernand Forest BP 85
29802 BREST Cedex 9
Tel : 02 78 62 60 35
Fax : 02 98 41 95 80



Centre FINISTERE
Site de QUIMPER
9 rue Sainte Anne de Guelen
29000 QUIMPER
Tel : 02 78 62 60 35
Fax : 02 98 41 95 80

PLAN DE SITUATION GEOGRAPHIQUE

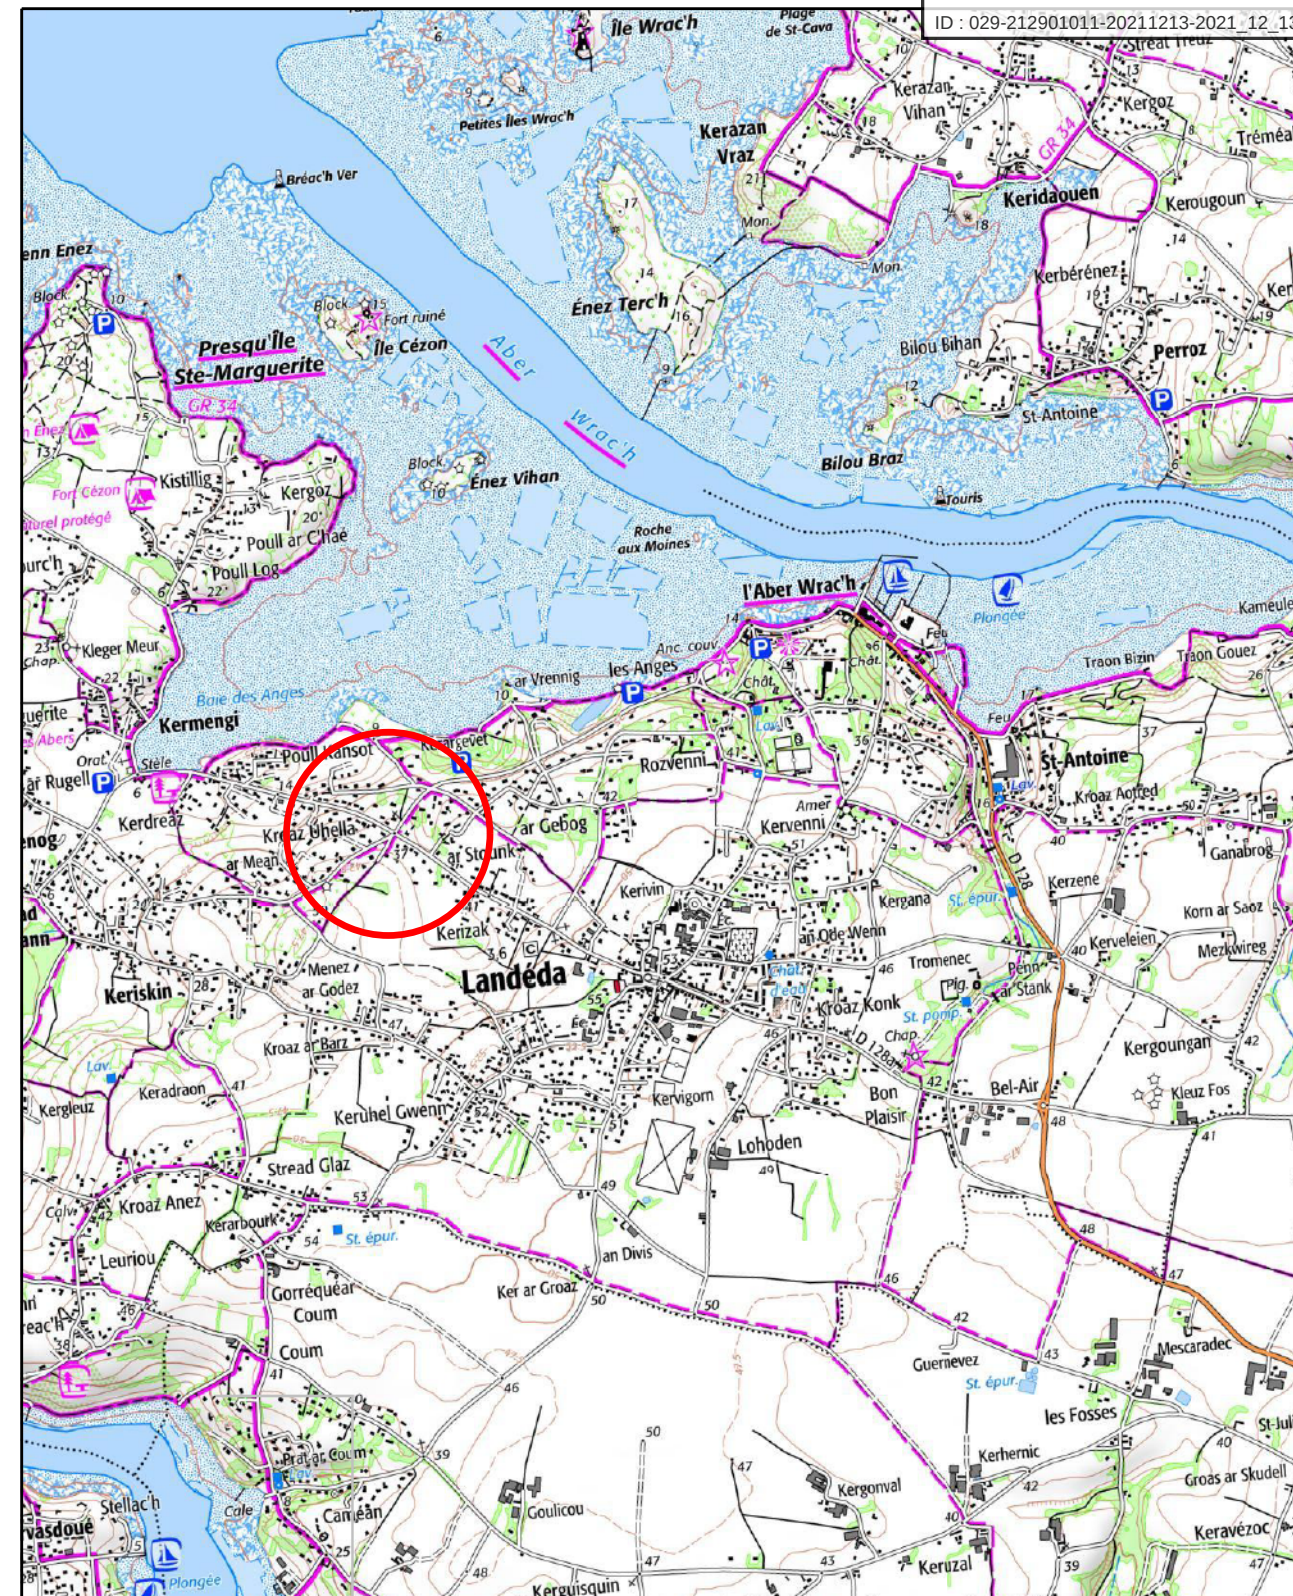


Envoyé en préfecture le 16/12/2021
Reçu en préfecture le 16/12/2021
Affiché le
ID : 029-212901011-20211213-2021_12_13_04-DE

Description des modifications	No	Demandées		Etablies	
	Indice	Par	Le	Par	Le
Plan pour approbation	C	JG	11/12/20	AB	11/12/20

RESEAUX

Fourreaux	
Eaux Pluviales > 250	
Eaux Pluviales <= 250	
Eau Potable > 250	
Eau Potable <= 250	
Eau Unitaire > 250	
Eau Unitaire <= 250	
Eaux Usées > 250	
Eaux Usées <= 250	
Rés. Tél. Pleine Terre	
Rés. Tél. sous Fourreaux	
Rés. Tél. Aérien	
Réseaux Câblés	
Signalisation	
Téléreport	
Gaz Existant	

SYMBOLS

A DEPOSER

à déposer :


	AC(3)M	AC(3)T	PSSA	PRCS	PUIE	PSSB	PUC	PAC	CBU
Existant	ACM	ACT	PSSA	PRCS	PUIE	PSSB	PUC	PAC	CBU
A poser	ACM	ACT	PSSA	PRCS	PUIE	PSSB	PUC	PAC	CBU

Coffret Brt	Brt+Repiqu.	T.J.	C400	Etoilement	Fausse Coupure	Grille Coupure	3D	REMBT	Jonction ou Dériv. BTA	Jonction ou Dériv. HTA


POSTE HTA/BTA :		
Désignation	Existant	Projeté
Type		
Puissance transfo.		
Tableau HTA		
Raccordement HTA		
Liaison transfo-tableau		
Nombre départs BTA		
Tableau BTA		
EP-Télécommandes-Divers		
Réglage prise transfo à vide		

Exemples :	85191	P050	REMBT	B2			BRANCHEMENT	9
	Observations: En saillie				Observations: Encastré			
	1	ENV REMBT 450 PP GH + TLR			1	4x35 AL SOUT L=12m00		
	1	JDB			1	COFFRET CIBE		
	2	RRD 150			2	RACC B4S/CIBE		
	1	RBPM			4	MJBAS 35/25		
	1	RBPT			1	PROTECTION MECANIQUE		
		Racc. 2 BT150AL 3 BRT35AL				DECOUPE 1 TQC		
	1	MTN				DF05F 6m00 FACADE		

Envoyé en préfecture le 16/12/2021
Reçu en préfecture le 16/12/2021
Affiché le
ID : 029-212901011-20211213-2021_12_13_04-DE

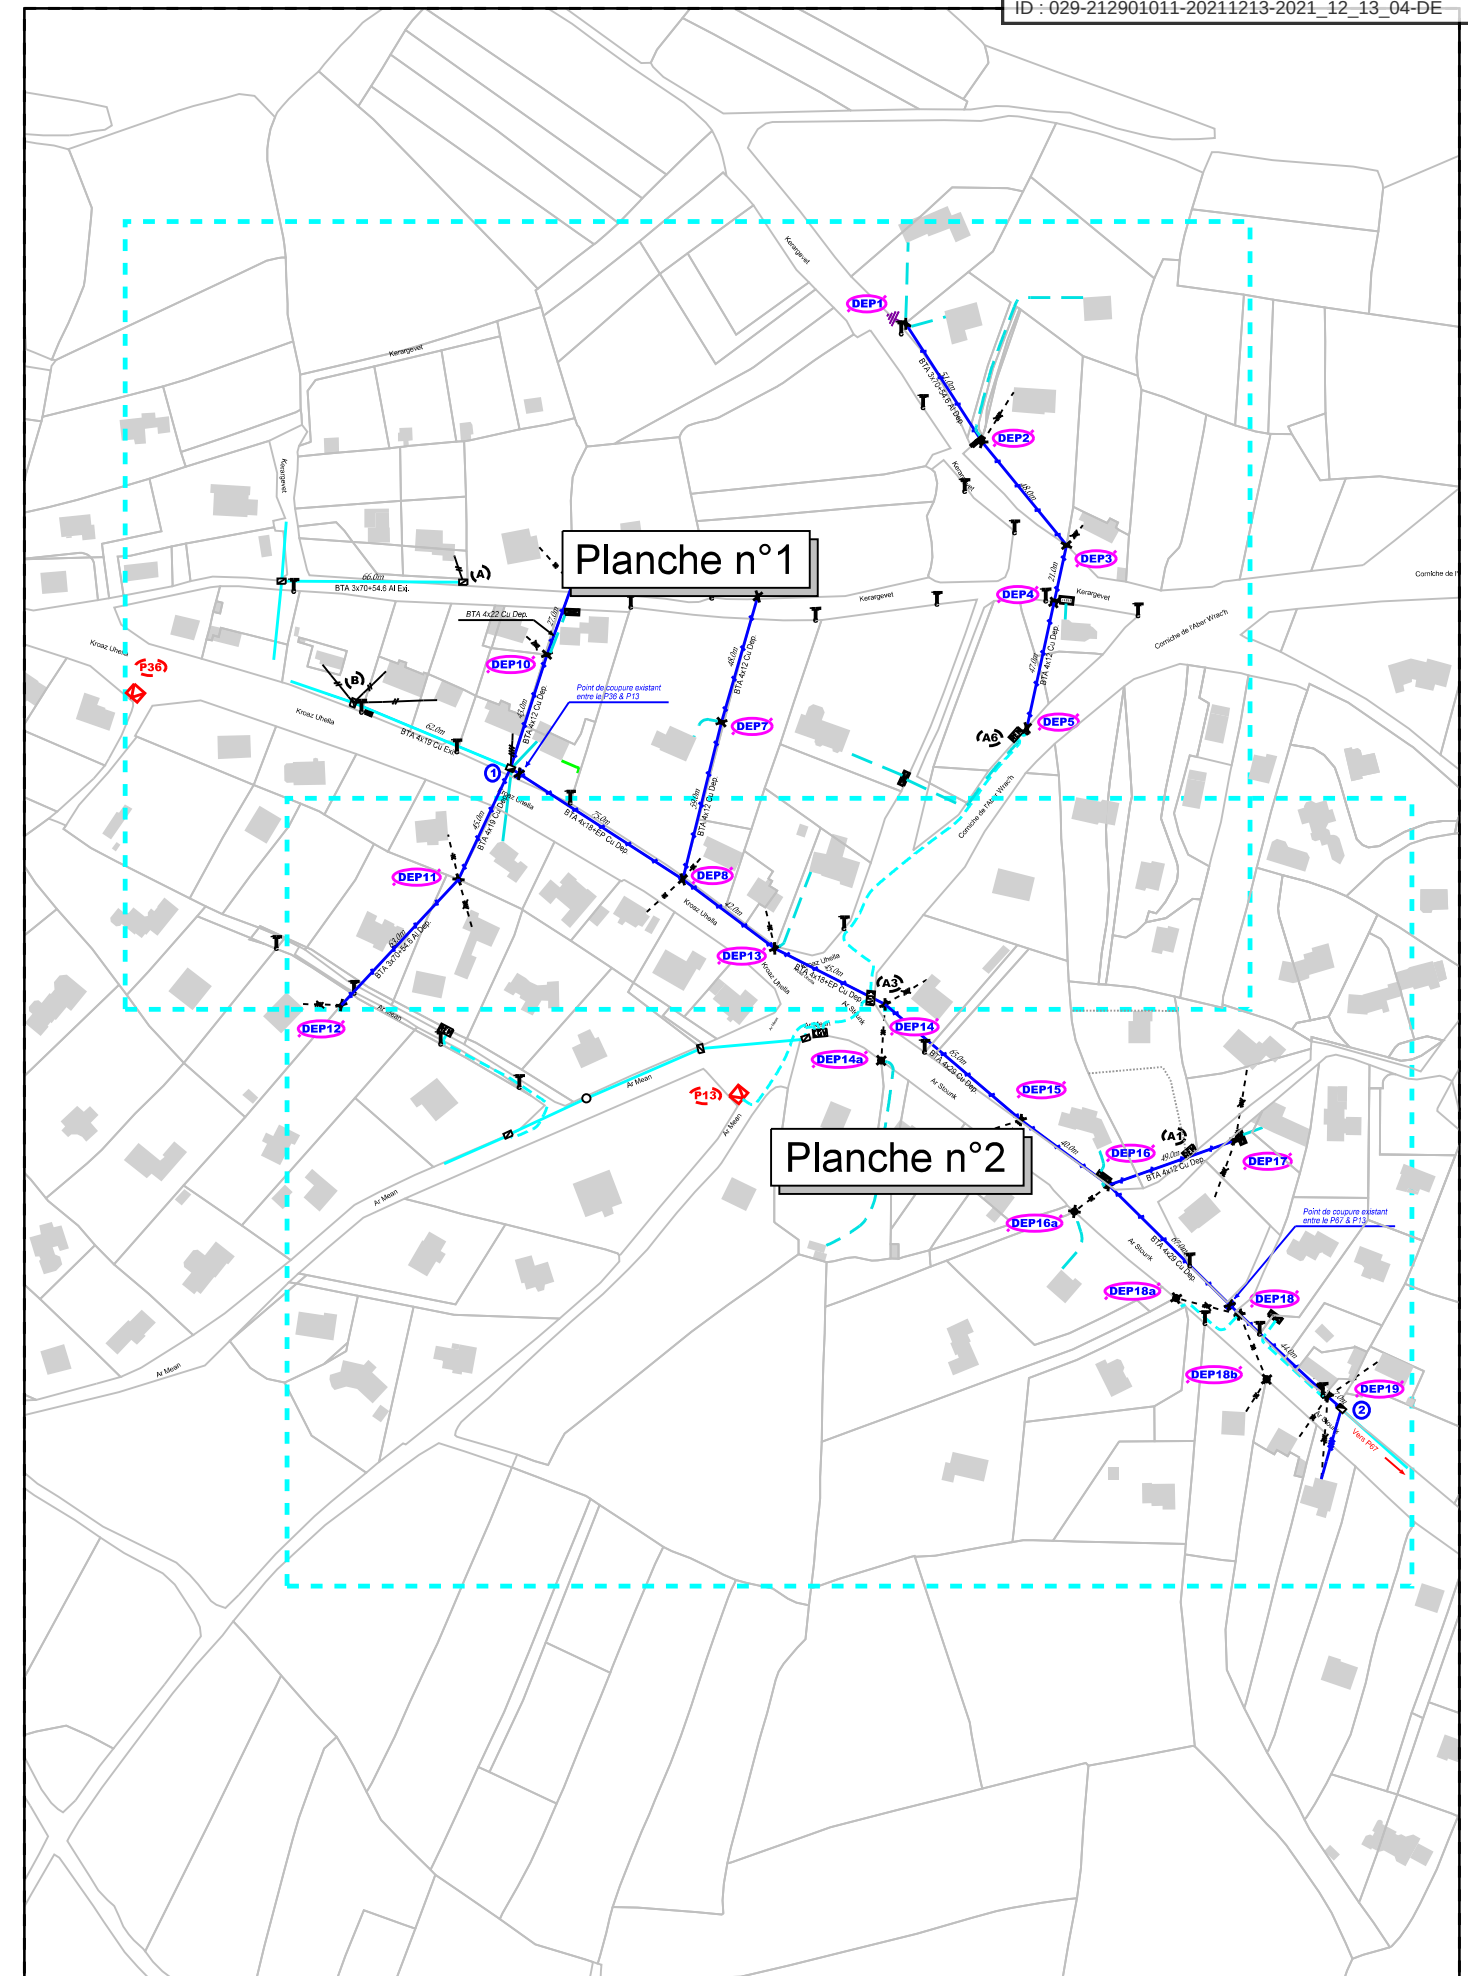


Envoyé en préfecture le 16/12/2021
Reçu en préfecture le 16/12/2021
Affiché le
ID : 029-212901011-20211213-2021_12_13_04-DE

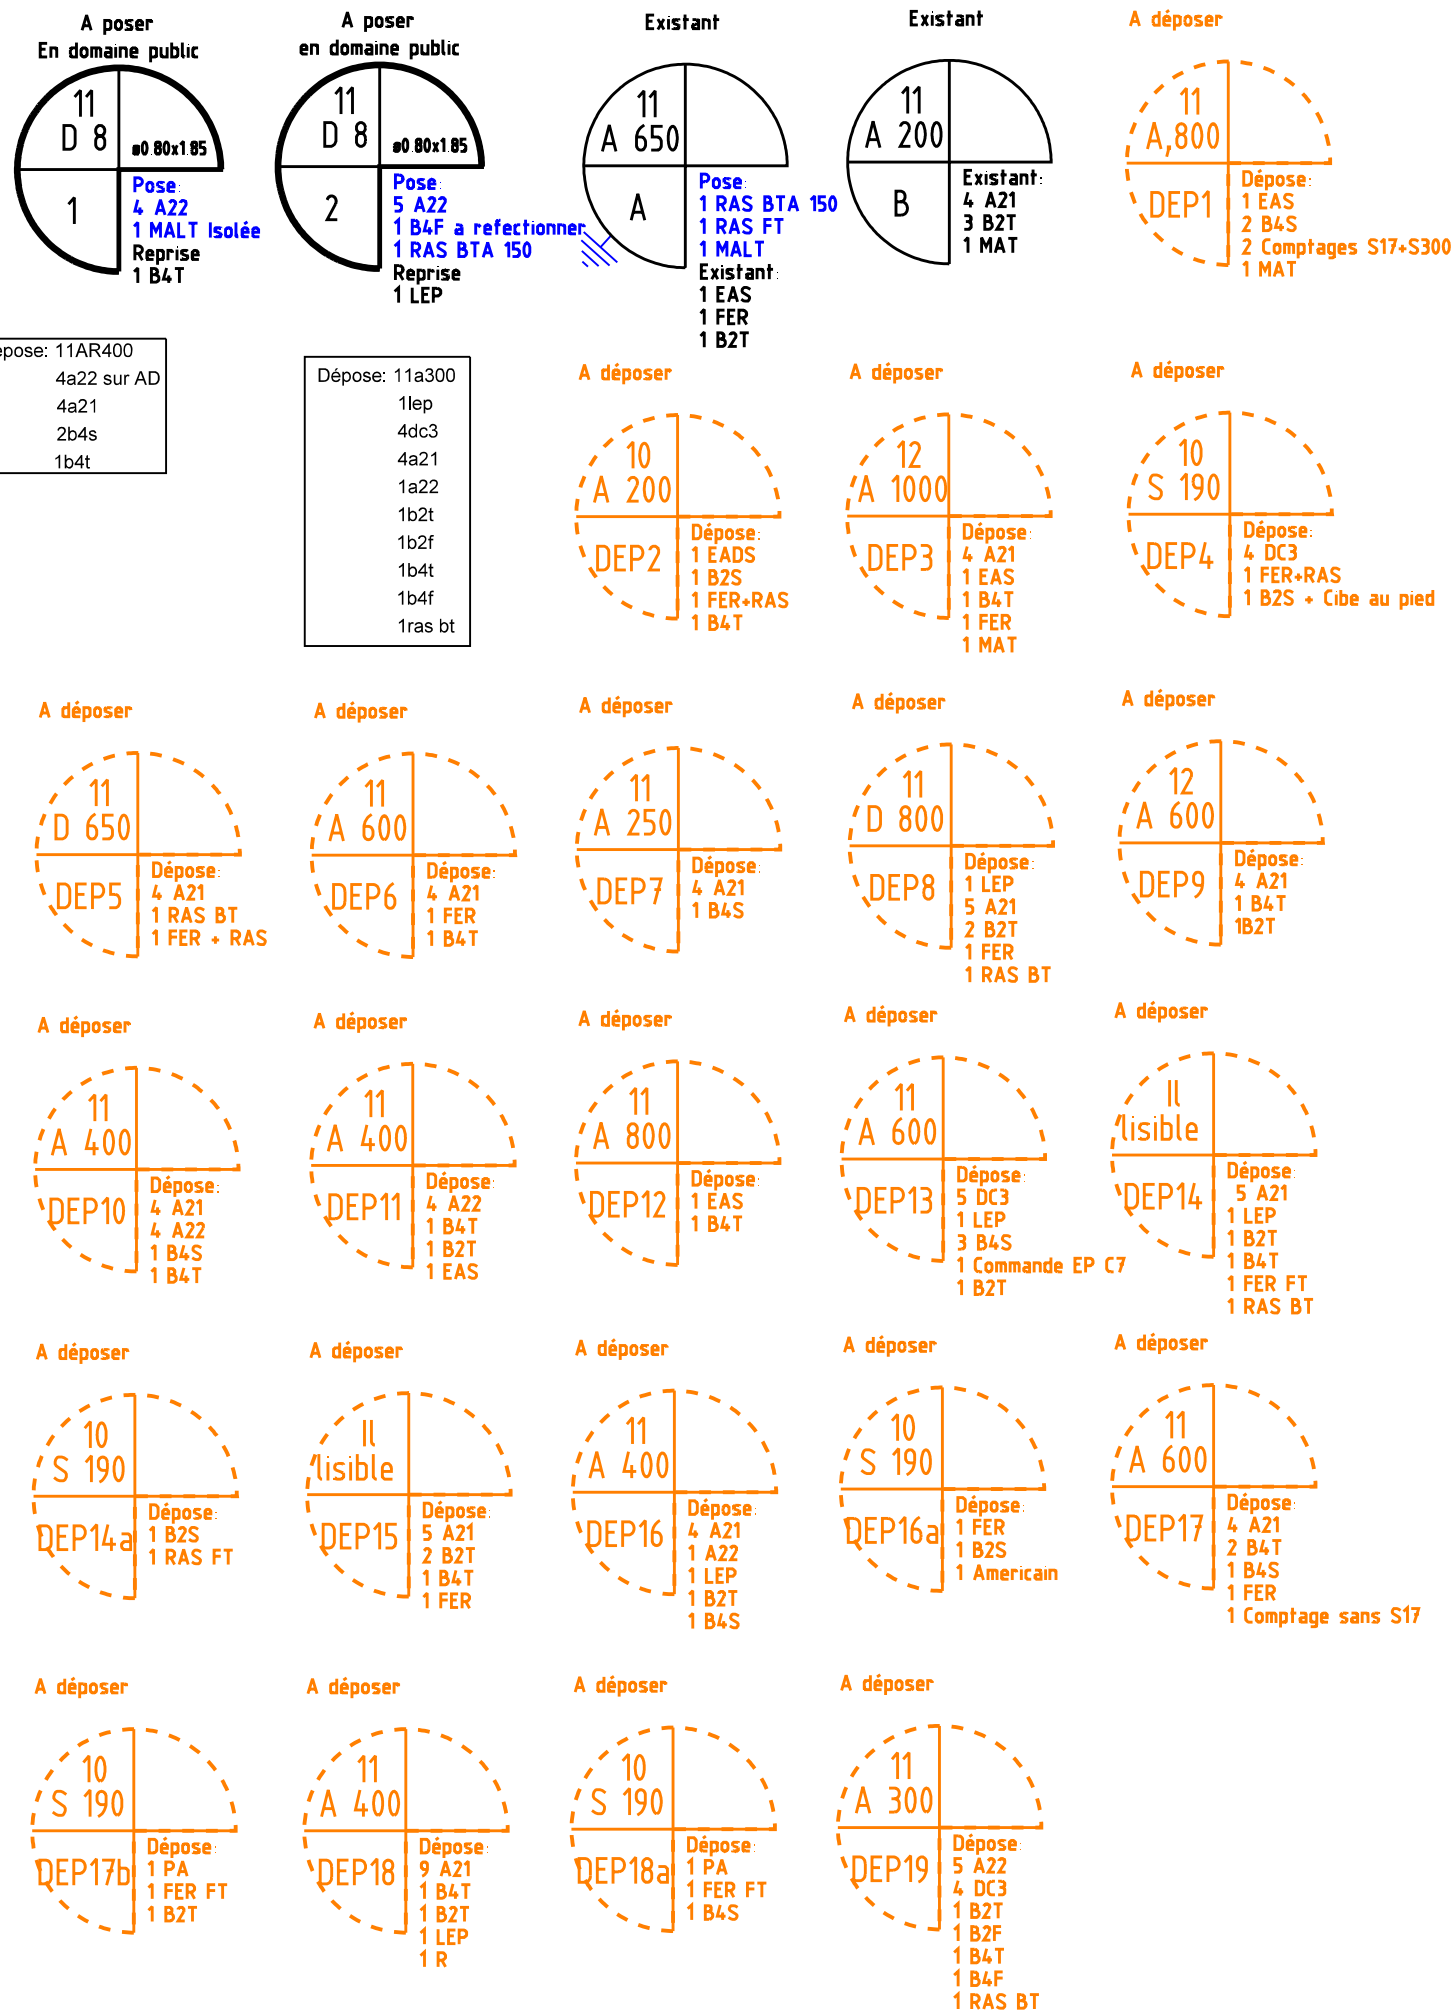


Liste propriétaires

PLAN AERIEN

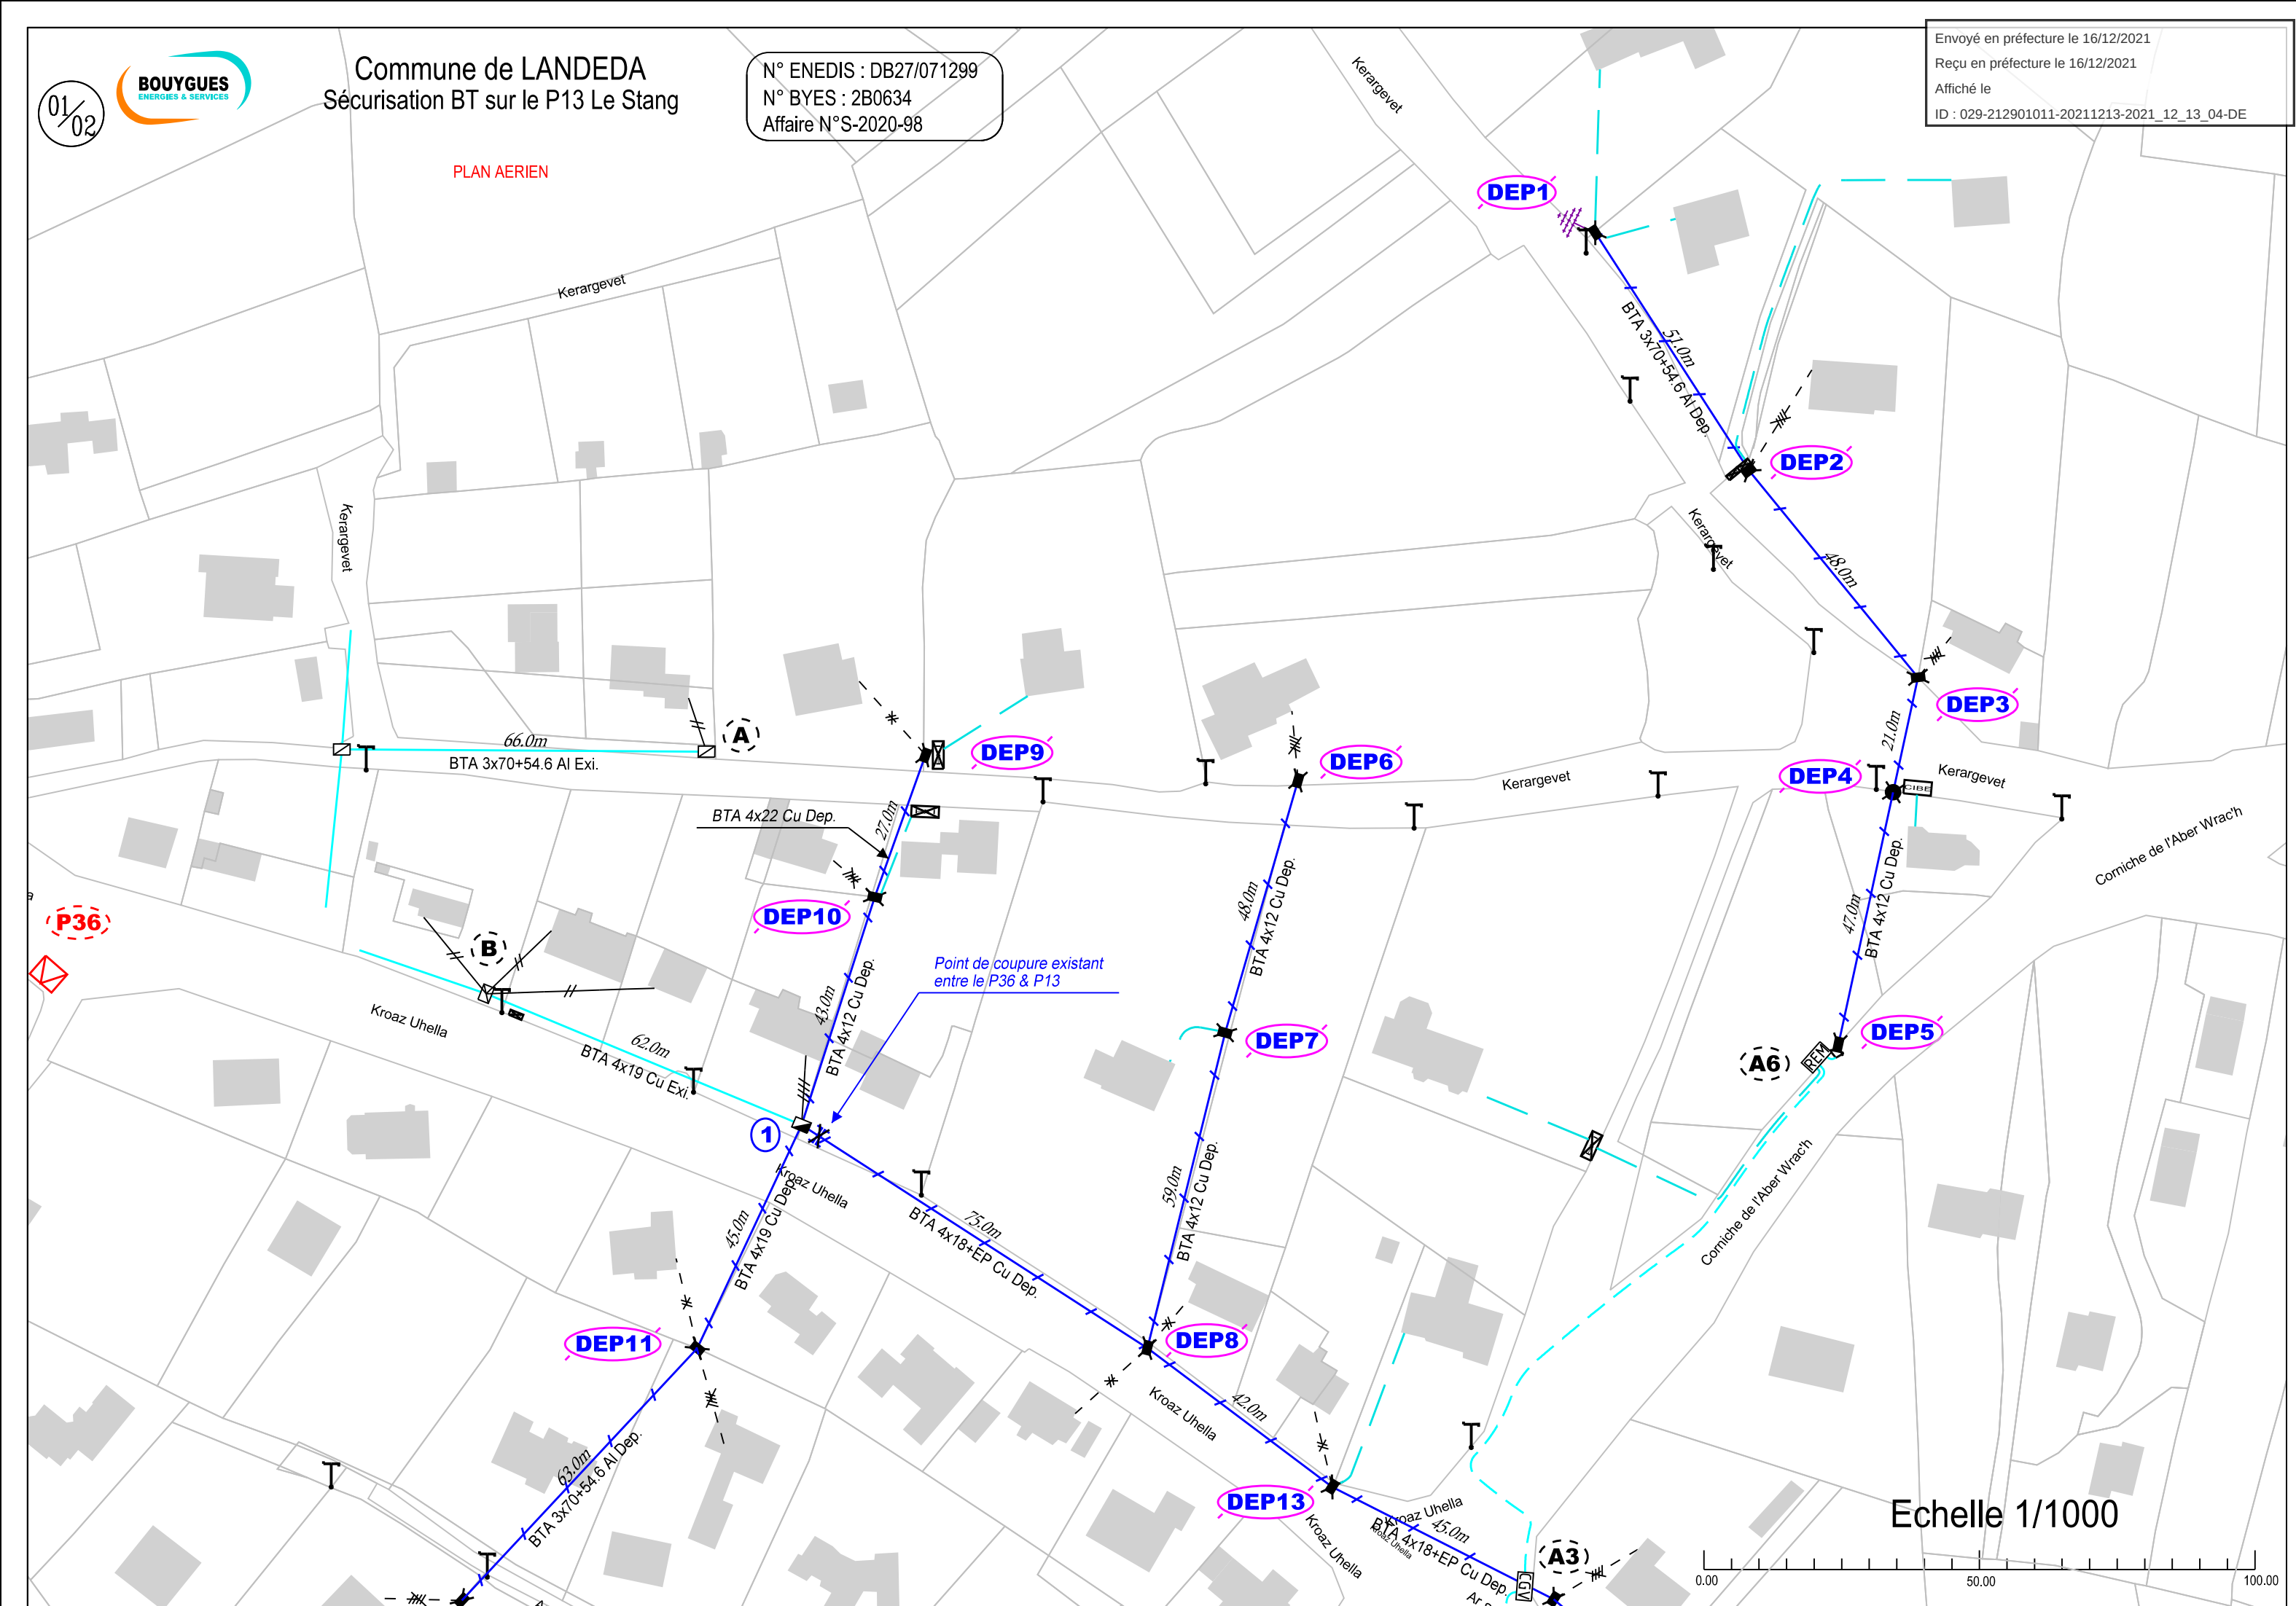

Echelle 1/1000

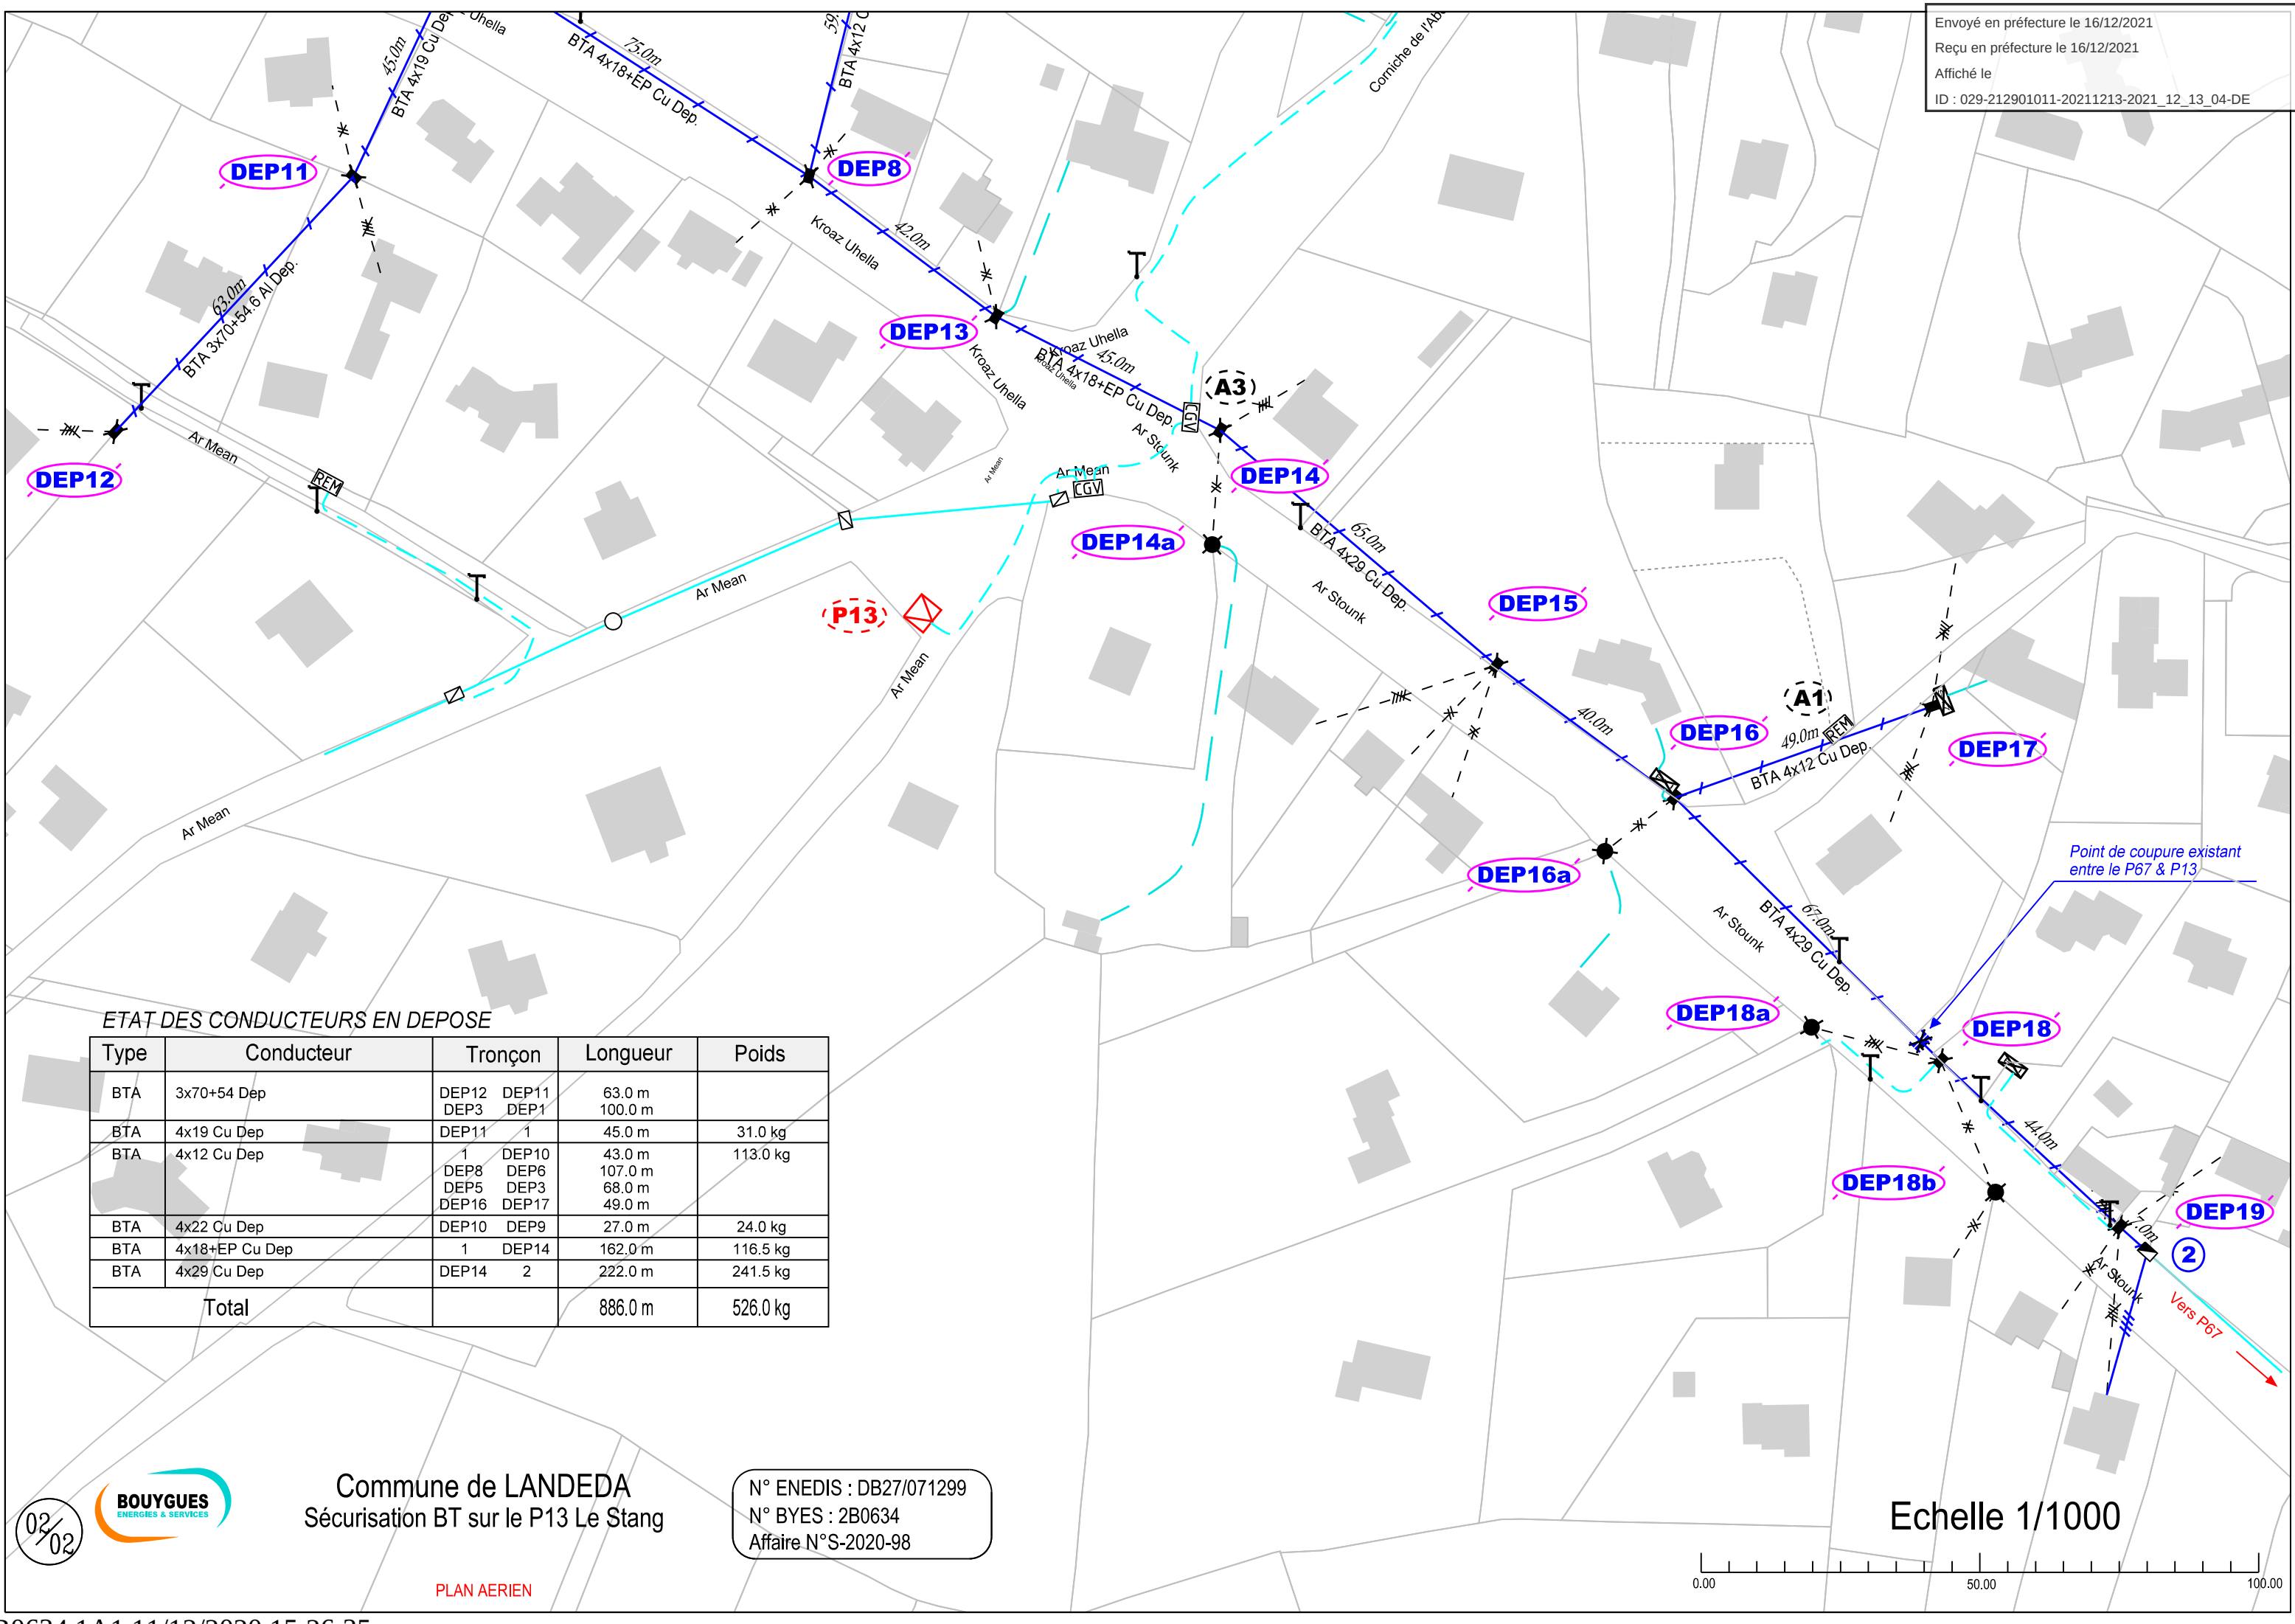

ETAT DES CONDUCTEURS EN DEPOSE

Type	Conducteur	Tronçon	Longueur	Poids
BTA	3x70+54 Dep	DEP12 DEP3 DEP11 DEP1	63.0 m 100.0 m	
BTA	4x19 Cu Dep	DEP11 1	45.0 m	31.0 kg
BTA	4x12 Cu Dep	1 DEP10 DEP8 DEP6 DEP5 DEP3 DEP16 DEP17	43.0 m 107.0 m 68.0 m 49.0 m	113.0 kg
BTA	4x22 Cu Dep	DEP10 DEP9	27.0 m	24.0 kg
BTA	4x18+EP Cu Dep	1 DEP14	162.0 m	116.5 kg
BTA	4x29 Cu Dep	DEP14 2	222.0 m	241.5 kg
Total			886.0 m	526.0 kg


Commune de LANDEDA
Sécurisation BT sur le P13 Le Stang

N° ENEDIS : DB27/071299
N° BYES : 2B0634
Affaire N°S-2020-98

PLAN AERIEN

Echelle 1/1000

PLAN DE DECOUPAGE

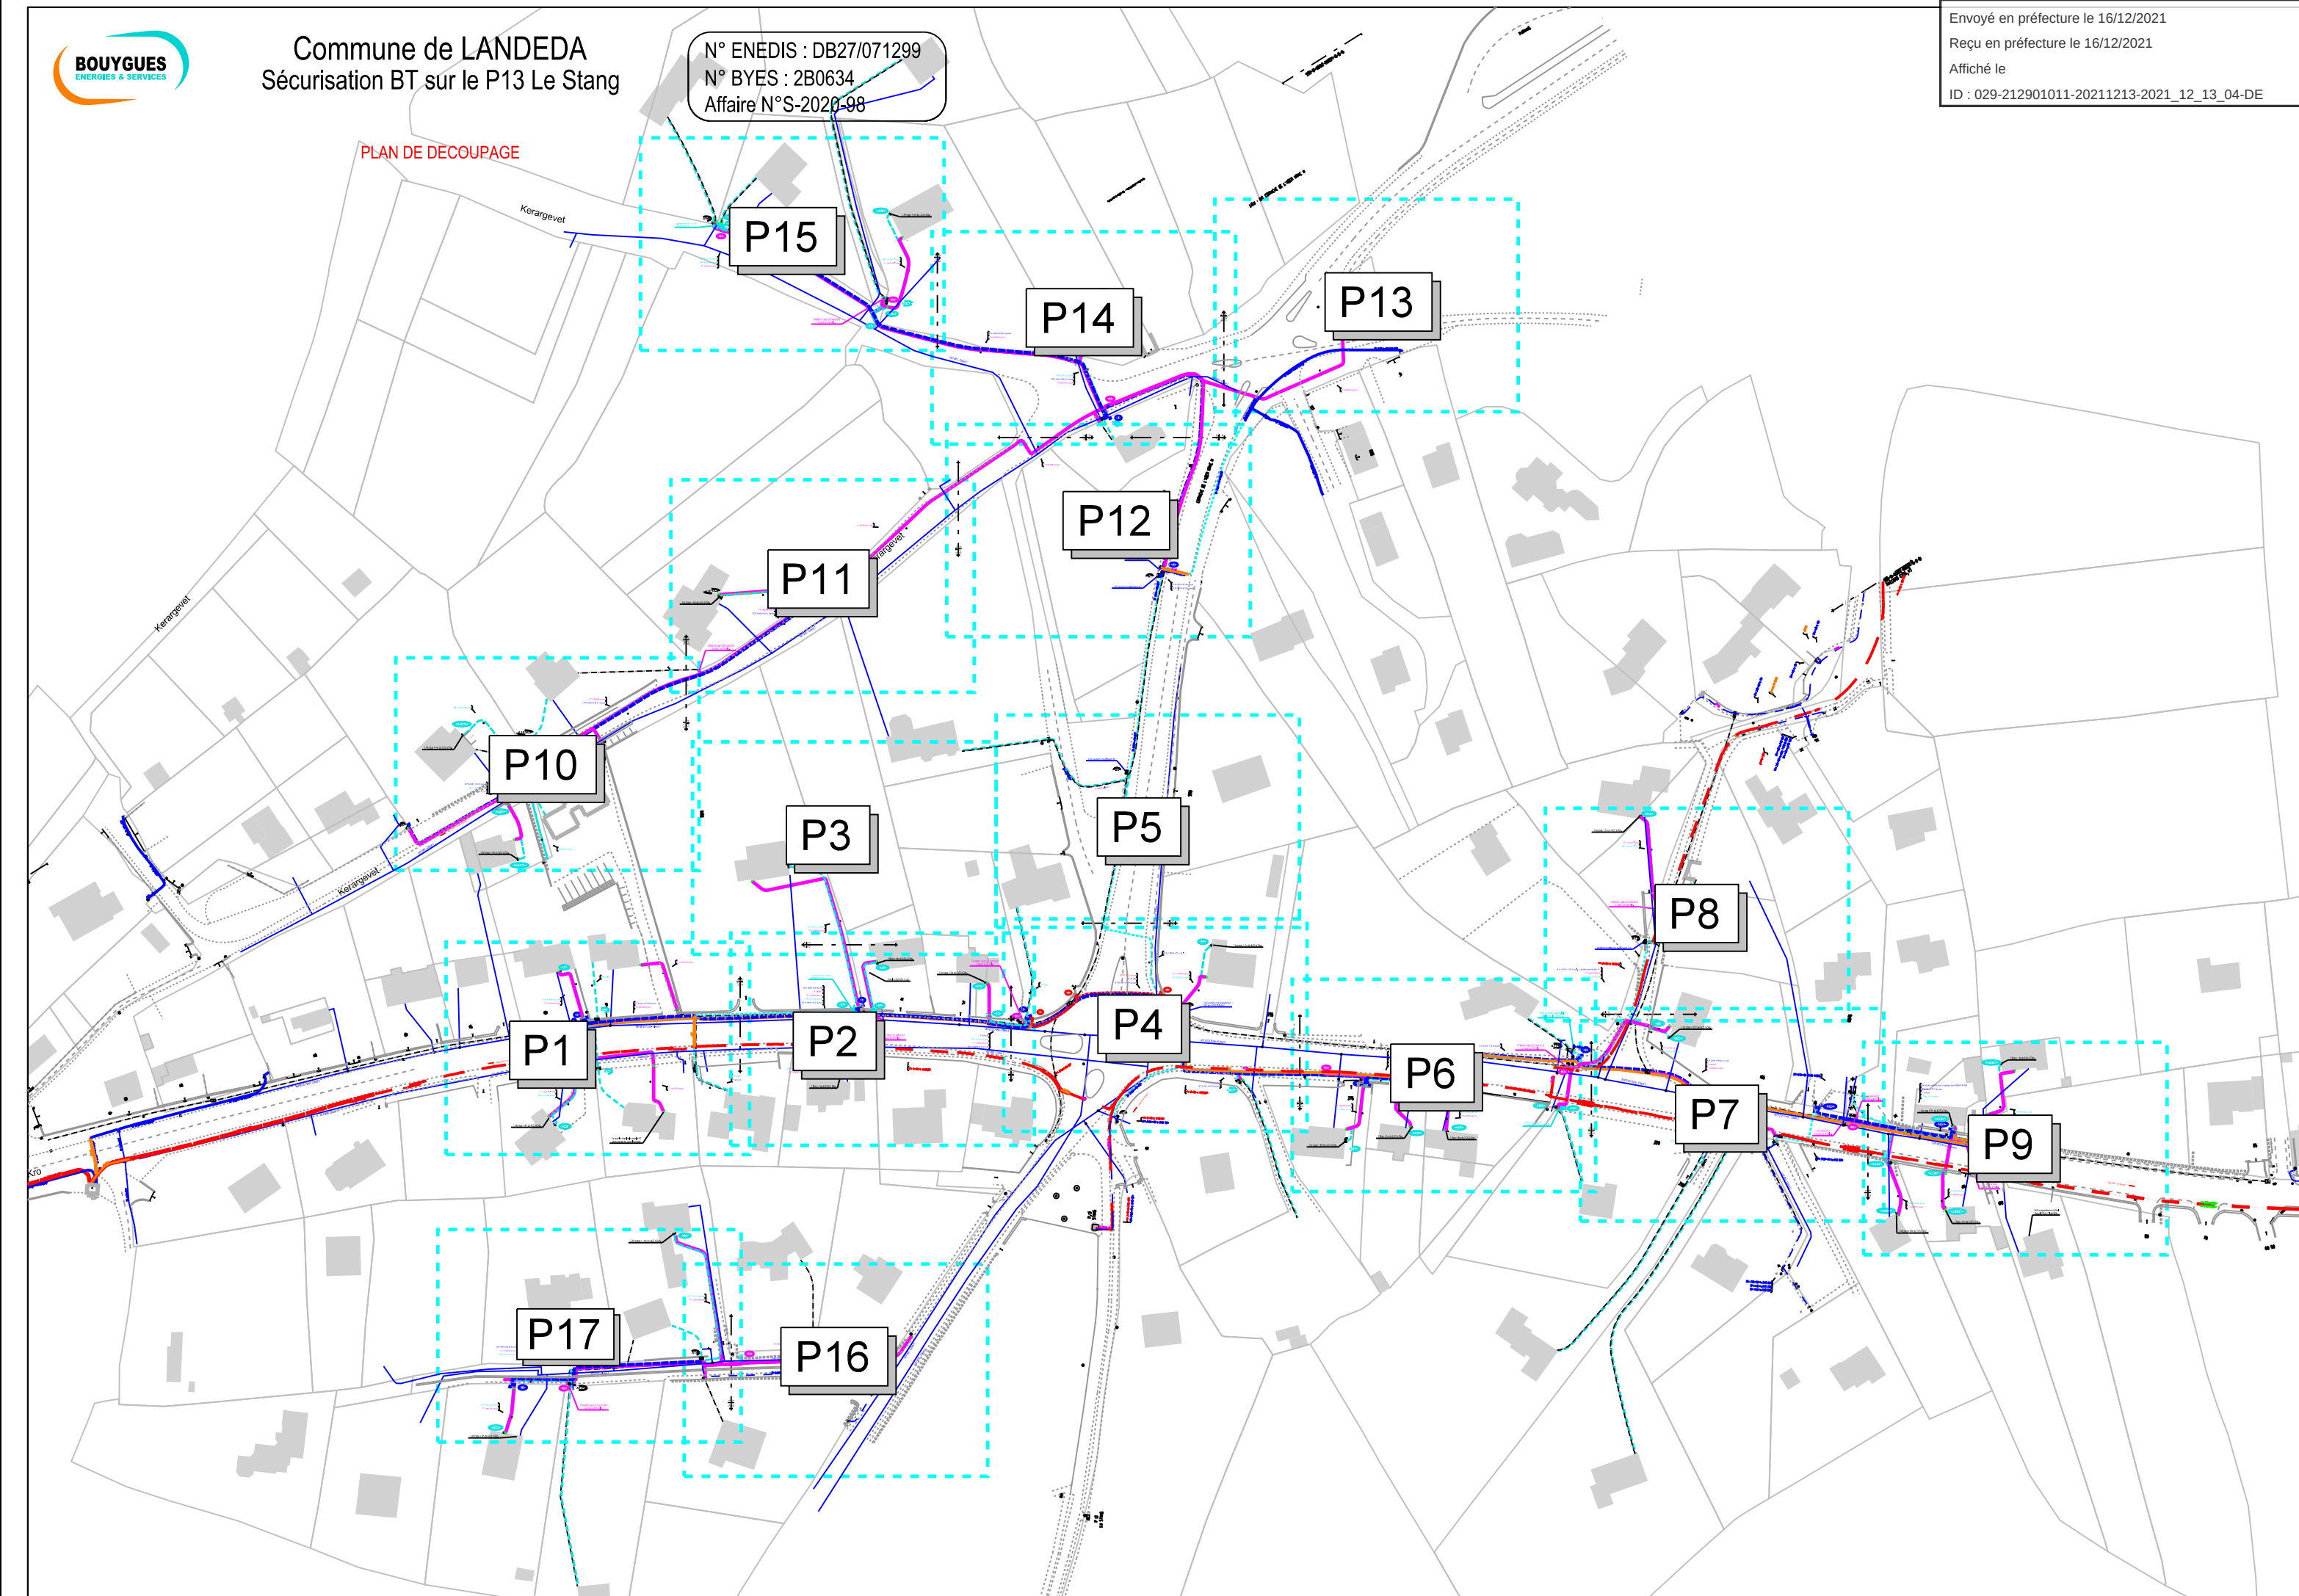

Conducteur Souterrain

Conducteur	Longueur	SurLong.	Total
BRT 3x35+35 Al	735 m	249.0 m	984 m
BRT 4x35 Cu	94 m	10.5 m	105 m
BTA 3x150+1x70 Al	511 m	48.5 m	560 m
BTA 3x95+1x50 Al	331 m	20.0 m	351 m

Quantitatif : FT

Nom Equipement	Nombre
L0T	8
L1C	2
L1T	2
L2C	6
L2T	3
RAS Tel	26
Regard 30x30	29

Quantitatif : Fourreau

Nom Equipement	Nombre	Longueur
Fourreau D.90	3	410.0 m

Quantitatif : BT


Nom Equipement	Nombre	Longueur
T70 RAS	2	

Quantitatif : Boite

Nom Equipement	Nombre
Dériv 150/35/35	1
Jonc 150/150	1
Jonc 35/35	1

Quantitatif : Coffret

Nom Equipement	Nombre
Borne CIBE Tri 60A	19
CGV Modulaire	9
CGV Vide + Panneaux	3
Enveloppe REMBT 300	1
Enveloppe REMBT 450	1
Enveloppe REMBT 600	2
Jeu de barres REMBT 300	1
Jeu de barres REMBT 450	1
Jeu de barres REMBT 600	2
MALT Neutre 25 Cu	16
Module Branchement	34
Module Brancht protégé	8
Module Réseau 150	25
Module Réseau 240	1

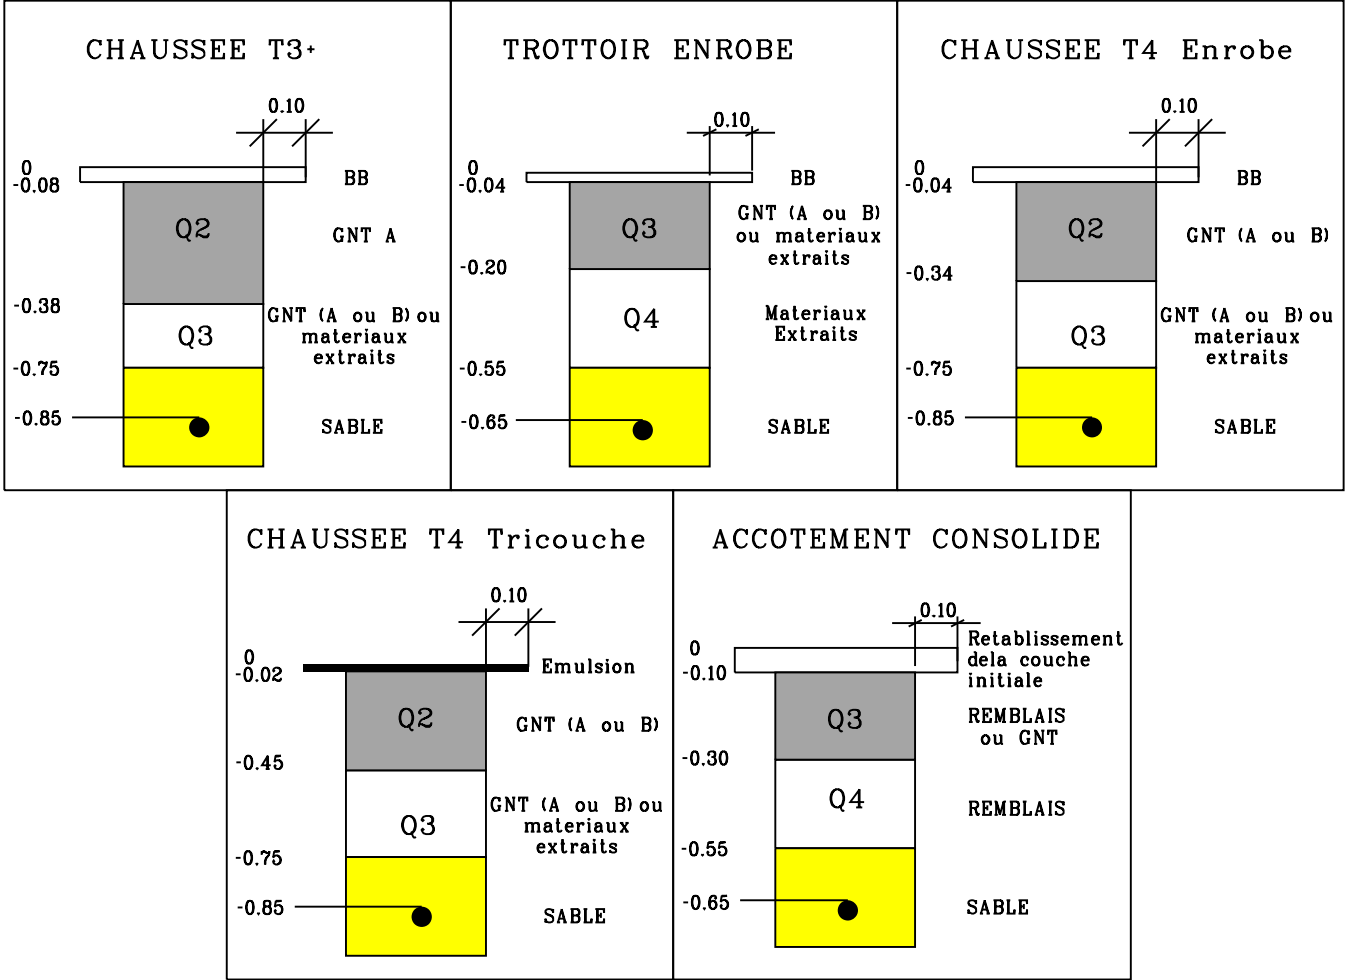

Envoyé en préfecture le 16/12/2021
Reçu en préfecture le 16/12/2021
Affiché le
ID : 029-212901011-20211213-2021_12_13_04-DE

TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTES FORMES D										
TYPE	A	B	C	D	E	F	G			
k	0,6	0,17	0,34	0,38	0,30	0,20	0,24	0,14	0,10	0,06
RESISTIVITE en Ω . m										
	Poteau périmètre 2 m.	Poste HTA/BT périmètre 10m.	Long. 3m	Long. 3m	Grille en tranchée 1,4m	Grille en tranchée 2,4m				
50 Ω . m	30	8	17	19	15	10	12	7	5	3
100 Ω . m	60	17	37	37	30	20	25	14	10	6
200 Ω . m	120	34	66	75	60	40	50	28	20	12
300 Ω . m		50	100	112	90	60	75	42	30	18
400 Ω . m		66	133	149	120	80	100	56	40	24
500 Ω . m					150	100	125	70	50	30
750 Ω . m					225	150		105	75	45
1000 Ω . m					300	200			100	60
TABLEAU RECAPITULATIF DES VALEURS GLOBALES DU NEUTRE BT										
REPERE	DATE DE LA MESURE		RESISTANCE MESUREE		OBSERVATIONS					

TABLEAU RECAPITULATIF DES PRISES DE TERRE INDIVIDUELLES (MASSE ET NEUTRE)						
REPERES	VALEUR LUE AU TELLUROHMETRE	RESISTIVITE DU TERRAIN CALCULEE	RESISTANCE OBTENUE PAR LE CALCUL Ω .	TYPE DE TERRE ENVISAGE	RESISTANCE MESUREE APRES TRAVAUX Ω .	DATE DE LA MESURE
A3P13	42.5	427.04	42.70	i		
A4P13	42.5	427.04	42.70	i		
A5P13	42.5	427.04	42.70	i		
A8P13	36.7	368.76	36.88	i		
A9P13	36.7	368.76	36.88	i		
A10P13	42.5	427.04	42.70	i		
A11P13	42.5	427.04	42.70	i		
A13P13	42.5	427.04	42.70	i		
A13P15	42.5	427.04	42.70	i		
A1P67	42.5	427.04	42.70	i		
A1P36	36.7	368.76	36.88	i		
A2P36	36.7	368.76	36.88	i		
A2P36	36.7	368.76	36.88	i		


Tableau conducteur Souterrain													
BT													
Troncon		Conducteur	Longueur Tranchee	Raccordement						Total	Gaine 90	Gaine 110	Gaine 160
				Coffret	Ras	Poste	Boite	EP	Façade				
A1P36	A2P36	3x95+1x50 AL	95 m	5.0 m			1.0 m			100 m			
A2	A10	3x150+1x70 AL	69 m	5.0 m						74 m			
A2P67	A1P67	3x150+1x70 AL	41 m	5.0 m						46 m			
A3	A2	3x150+1x70 AL	50 m	5.0 m						55 m			
A4	A3	3x150+1x70 AL	51 m	5.0 m						56 m			
A5	A4	3x150+1x70 AL	79 m	5.0 m						84 m			
A7	A8	3x150+1x70 AL	89 m	5.0 m						94 m			
A7	BJ3	3x150+1x70 AL	5 m	2.5 m						9 m			
A8	A9	3x95+1x50 AL	124 m	5.0 m						129 m			
A10	A11	3x150+1x70 AL	67 m	5.0 m						72 m			
A11	A13	3x95+1x50 AL	55 m	5.0 m	60 m								
A14	A15	3x95+1x50 AL	58 m	5.0 m	63 m								
RAS A	A1P36	3x150+1x70 AL	51 m	2.5 m	56 m								
RAS2	A1P67	3x150+1x70 AL	14 m	2.5 m	19 m								
Total										917 m		13 m	

Tableau conducteur Souterrain				Branchement										
Troncon		Conducteur	Longueur Tranchee	Raccordement						Total	Gaine 90	Gaine 110	Gaine 160	
				Coffret	Ras	Poste	Boite	EP	Façade					
A1P36-1	A1P36	BRT 4x35 Al	8 m	5.0 m							13 m			
A1P36-1a	A1P36-1	BRT 4x35 Al	24 m	2.5 m	2.5 m						29 m			
A1P36-2a	A1P36-2	BRT 4x35 Al	18 m	2.5 m	2.5 m						23 m			
A1P36-3	A1P36	BRT 4x35 Al	14 m	5.0 m							19 m			
A1P36	A1P36-2	BRT 4x35 Al	21 m	5.0 m							26 m			
A1P36	A1P36-a	BRT 4x35 Al	5 m	5.0 m							10 m			
A1P67-1	A1P67	BRT 4x35 Al	27 m	5.0 m							32 m			
A1P67-1a	A1P67-1	BRT 4x35 Al	17 m	2.5 m	2.5 m						22 m			
A1P67-2	A1P67-2a	BRT 4x35 Al	11 m	2.5 m	2.5 m						16 m			
A1P67-3a	A1P67-3	BRT 4x35 Al	20 m	2.5 m	2.5 m						25 m			
A1P67-a	A1P67	BRT 4x35 Al	3 m	2.5 m	2.5 m						8 m			
A1P67	A1P67-2	BRT 4x35 Al	12 m	5.0 m							17 m			
A1P67	A1P67-3	BRT 4x35 Al	16 m	5.0 m							21 m			
A2-a	A2	BRT 4x35 Al	22 m	2.5 m	2.5 m						27 m			
A2P36	A2P36-a	BRT 4x35 Al	29 m	5.0 m							34 m	26 m		
A3-2a	A3-2	BRT 4x35 Al	10 m	2.5 m	2.5 m						15 m			
A3	A3-2	BRT 4x35 Al	13 m	5.0 m							18 m			
A3	EP	BRT 4x35 Al	3 m	2.5 m				2.5 m			8 m			
A4-1	A4	BRT 4x35 Al	21 m	5.0 m							26 m			
A4-1a	A4-1	BRT 4x35 Al	10 m	2.5 m	2.5 m						15 m			
A4-2	A4	BRT 4x35 Al	7 m	5.0 m							12 m			
A4-3	A4	BRT 4x35 Al	1 m	5.5 m							7 m			
A4-a	A4-3	BRT 4x35 Cu	49 m	3.0 m	2.5 m						55 m			
A5-1	A5-1a	BRT 4x35 Al	20 m	2.5 m	2.5 m						25 m			
A5	A5-1	BRT 4x35 Al	19 m	5.0 m							24 m			
A5	A5-a	BRT 4x35 Al	17 m	2.5 m	2.5 m						22 m			
A8-1	A8-1a	BRT 4x35 Al	12 m	2.5 m	2.5 m						17 m			
A8-a	A8	BRT 4x35 Al	1 m	5.0 m							6 m			
A8	A8-1	BRT 4x35 Al	19 m	5.0 m							24 m			
A9-1	A9	BRT 4x35 Al	5 m	5.0 m							10 m			
A9-1a	A9-1	BRT 4x35 Al	3 m	5.5 m							9 m			
A9-2	A9	BRT 4x35 Al	8 m	5.0 m							13 m			
A10-1	A10-1a	BRT 4x35 Al	17 m	2.5 m	2.5 m						22 m			
A10-1	A10	BRT 4x35 Al	12 m	5.0 m							17 m			

A10-2a	A10-2	BRT 4x35 Al	12 m	2.5 m	2.5 m					Envoyé en préfecture le 16/12/2021				
A10-3	A10	BRT 4x35 Al	39 m	5.0 m						Reçu en préfecture le 16/12/2021				
A10-a	A10	BRT 4x35 Al	19 m	5.0 m						Affiché le 24 m				
A10	A10-2	BRT 4x35 Al	26 m	5.0 m						ID : 029-212901011-20211213-2021_12_13_04-DE				
A11-1a	A11-1	BRT 4x35 Al	3 m	5.0 m	2.5 m						8 m			
A11-2	A11-2a	BRT 4x35 Al	7 m	2.5 m							12 m			
A11-2	A11	BRT 4x35 Al	26 m	5.0 m							31 m			
A11-a	A11	BRT 4x35 Al	5 m	5.0 m							10 m			
A11	A11-1	BRT 4x35 Al	16 m	5.0 m							21 m			
A12-1a	A12-1	BRT 4x35 Al	3 m	2.5 m	2.5 m						6 m			
A12-2	A12-2a	BRT 4x35 Al	24 m	2.5 m							29 m			
A12-2	A12	BRT 4x35 Al	21 m	2.5 m							24 m			
A12	A12-1	BRT 4x35 Al	16 m	2.5 m							19 m			
A14-2	A15	BRT 4x35 Al	19 m	5.0 m							24 m			
A14-a	A14	BRT 4x35 Cu	46 m	2.5 m	2.5 m						51 m			
A15	A14-1a	BRT 4x35 Al	14 m	2.5 m	2.5 m						19 m			
BD1-1	BD1-1a	BRT 4x35 Al	32 m	2.5 m	2.5 m						37 m			
BD1-2	BD1-2	BRT 4x35 Al + TLR	3 m	5.0 m							8 m			
BD1	BD1-1	BRT 4x35 Al	7 m	2.5 m			1.0 m				11 m			
BD1	BD1-2	BRT 4x35 Al	9 m	2.5 m			1.0 m				13 m			
BJ1	A12-1a	BRT 4x35 Al	5 m				1.0 m				6 m			
RAS-6	A4-2	BRT 4x35 Al	17 m	2.5 m							20 m			
Total										1132 m	26 m			

Tableau canalisation Souterraine FT						L0T-8	L2C-5	FT 2x42/45	2	82 m	164 m
Troncon		Canalisation	Nbre	Longueur Tranchee	Total	L1C-1	CIT-16	FT 1ø42/45	1	10 m	10 m
???	L0T-5	FT 1ø42/45	1	16 m	16 m	L1C-1	CIT-17	FT 1ø42/45	1	7 m	7 m
???	L1C-1	FT 3x42/45	6	14 m	84 m	L1C-2	CIT-19	FT 1ø42/45	1	6 m	6 m
???	L2C-3	FT 1ø42/45	1	48 m	48 m	L1C-2	RAS-20	FT 3x42/45	3	9 m	27 m
A10-2	L2T-3	FT 1ø42/45	1	38 m	38 m	L1T-2	L2C-4	FT 3x42/45	3	75 m	225 m
A11-2	L2T-1	FT 1ø42/45	1	30 m	30 m	L1T-4	L2C-5	FT 2x42/45	2	125 m	250 m
CIT-10	L2T-3	FT 1ø42/45	1	14 m	14 m	L2C-2	CIT-18	FT 3x42/45	3	23 m	69 m
CIT-11	L2T-3	FT 1ø42/45	1	24 m	24 m	L2C-3	???	FT 3x42/45	3	70 m	210 m
CIT-13	L2T-1	FT 1ø42/45	1	15 m	15 m	L2C-3	L0T-1	FT 3x42/45	3	20 m	60 m
CIT-14	L2T-4	FT 1ø42/45	1	6 m	6 m	L2C-3	RAS-21	FT 3x42/45	3	50 m	150 m
CIT-15	RAS-14	FT 1ø42/45	1	6 m	6 m	L2C-4	CIT-26	FT 1ø42/45	1	13 m	13 m
CIT-1	A5-a	FT 1ø42/45	1	17 m	17 m	L2C-4	RAS-24	FT 4x42/45	4	44 m	176 m
CIT-20	L1C-2	FT 1ø42/45	1	13 m	13 m	L2C-5	???	FT 3x42/45	3	83 m	249 m
CIT-21	L1C-2	FT 1ø42/45	1	14 m	14 m	L2C-5	L1T-2	FT 3x42/45	3	123 m	369 m
CIT-22	L2C-3	FT 1ø42/45	1	69 m	69 m	L2T exist	CIT-1	FT 1ø42/45	1	7 m	7 m
CIT-23	L2C-5	FT 1ø42/45	1	18 m	18 m	L2T exist	CIT-4	FT 1ø42/45	1	18 m	18 m
CIT-24	CIT-23	FT 1ø42/45	1	11 m	11 m	L2T-2	CIT-8	FT 1ø42/45	1	7 m	7 m
CIT-25	L2C-4	FT 1ø42/45	1	11 m	11 m	L2T-2	L2T-3	FT 3x42/45	3	60 m	180 m
CIT-26	RAS-23	FT 1ø42/45	1	13 m	13 m	L2T-4	RAS-13	FT 1ø42/45	1	28 m	28 m
CIT-27	L1T-2	FT 1ø42/45	1	25 m	25 m	RAS-10	???	FT 1ø42/45	1	16 m	16 m
CIT-28	L1T-4	FT 1ø42/45	1	5 m	5 m	RAS-11	CIT-11	FT 1ø42/45	1	14 m	14 m
CIT-29	L1T-4	FT 1ø42/45	1	4 m	4 m	RAS-12	CIT-12	FT 1ø42/45	1	12 m	12 m
CIT-2	L2T exist	FT 1ø42/45	1	33 m	33 m	RAS-15	CIT-18	FT 1ø42/45	1	16 m	16 m
CIT-30	L2C-5	FT 1ø42/45	1	8 m	8 m	RAS-16	CIT-19	FT 1ø42/45	1	1 m	1 m
CIT-31	L0T-8	FT 1ø42/45	1	4 m	4 m	RAS-18	CIT-20	FT 1ø42/45	1	19 m	19 m
CIT-3	L2C	FT 1ø42/45	1	5 m	5 m	RAS-19	CIT-21	FT 1ø42/45	1	12 m	12 m
CIT-4	RAS-2	FT 1ø42/45	1	18 m	18 m	RAS-22	???	FT 1ø42/45	1	13 m	13 m
CIT-5	L2T exist	FT 1ø42/45	1	35 m	35 m	RAS-25	CIT-27	FT 1ø42/45	1	28 m	28 m
CIT-6	???	FT 1ø42/45	1	21 m	21 m	RAS-26	CIT-31	FT 1ø42/45	1	24 m	24 m
CIT-7	???	FT 1ø42/45	1	26 m	26 m	RAS-3	CIT-5	FT 1ø42/45	1	15 m	15 m
CIT-9	L2T-3	FT 1ø42/45	1	25 m	25 m	RAS-4	CIT-2	FT 1ø42/45	1	20 m	20 m
L0T-2	L2C-3	FT 1ø42/45	1	15 m	15 m	RAS-5	CIT-3	FT 1ø42/45	1	59 m	59 m
L0T-3	L2C-3	FT 1ø42/45	1	53 m	53 m	RAS-6	L2C	FT 1ø42/45	1	19 m	19 m
L0T-4	L1T-2	FT 1ø42/45	1	18 m	18 m	RAS-7	CIT-6	FT 1ø42/45	1	10 m	10 m
L0T-6	L2C-2	FT 2x42/45	2	5 m	10 m	RAS-8	CIT-7	FT 1ø42/45	1	10 m	10 m
L0T-7	L2C-4	FT 1ø42/45	1	28 m	28 m	RAS-9	CIT-8	FT 1ø42/45	1	13 m	13 m
						Total		3534 m			

PLAN SOUTERRAIN



A5P0013
Pose 1 Borne CGV Modulaire à encastrer
Pose 1 Module réseau 150
Pose 1 Module brt pr
Pose 3 Modules brt
1 MATN

Point de coupure existant
entre le P36 & P13

BRT 4x35 Alu à poser
FT 1 ø42/45 à poser

BT 3x150+1x70 Al à poser
FT 1 ø42/45 à poser

FT 1 ø42/45 à poser

Vers P36 "Croas Huella"


A5-1
Pose Borne CIBE Tri 60A en saillie

FT 1 ø42/45 à poser
BRT 4x35 Alu à poser

1 Ancrage + 4m de 4x25 à Dép.


Vu avec le propriétaire reprise FT
avec percement dans le garage

Echelle 1/200




NOTA : Les canalisations reportées sont celles communiquées par les différents services consultés (D.T.). Les tracés indiqués sont en fonction de la qualité et de la précision des documents remis, ou des indications données.

Envoyé en préfecture le 16/12/2021
Reçu en préfecture le 16/12/2021
Affiché le
ID : 029-212901011-20211213-2021_12_13_04-DE

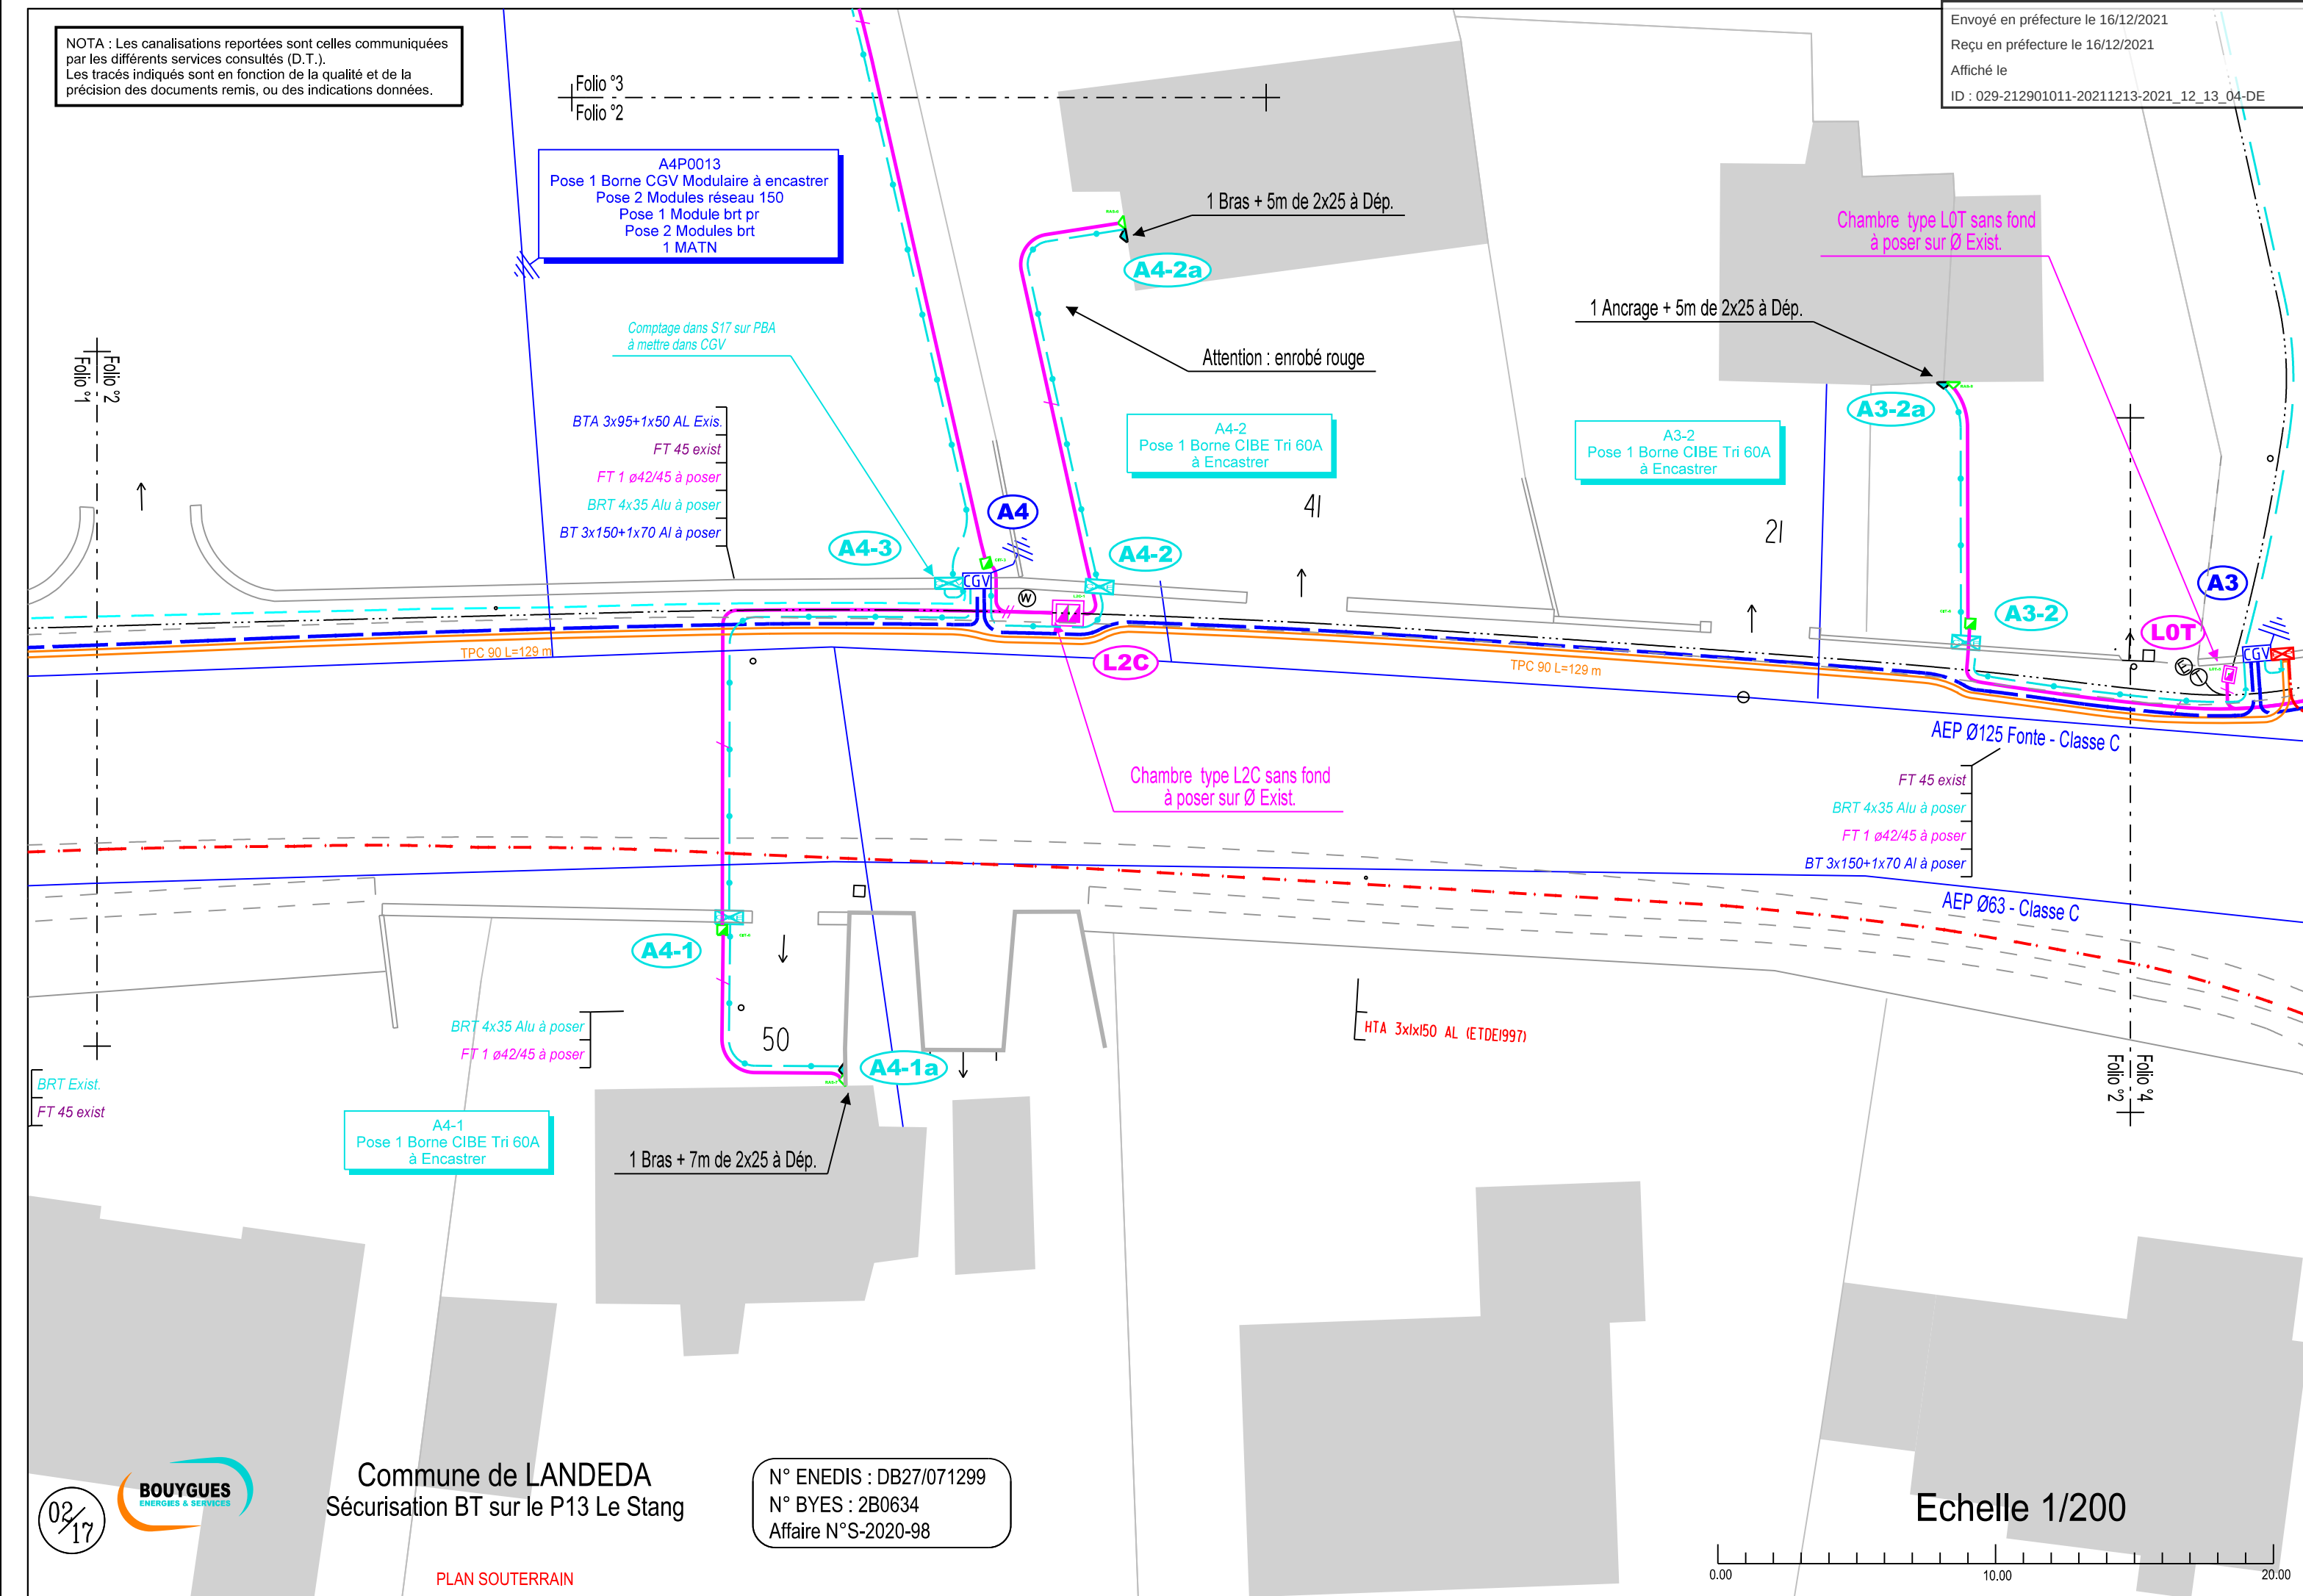

PLAN SOUTERRAIN

004I

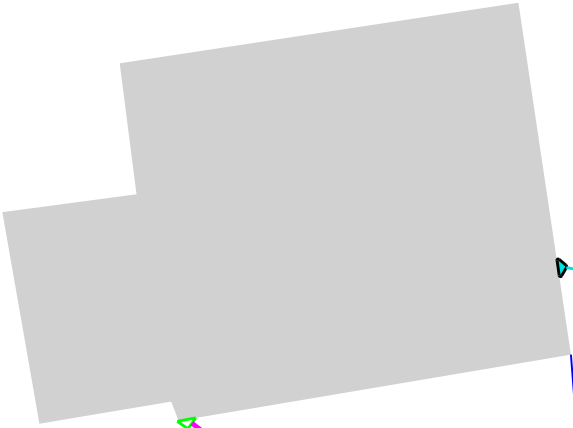


A4-a


RAU

BRT 4x35 Cu à poser
FT 1 ø42/45 à poser

Folio °3
Folio °2

Echelle 1/200



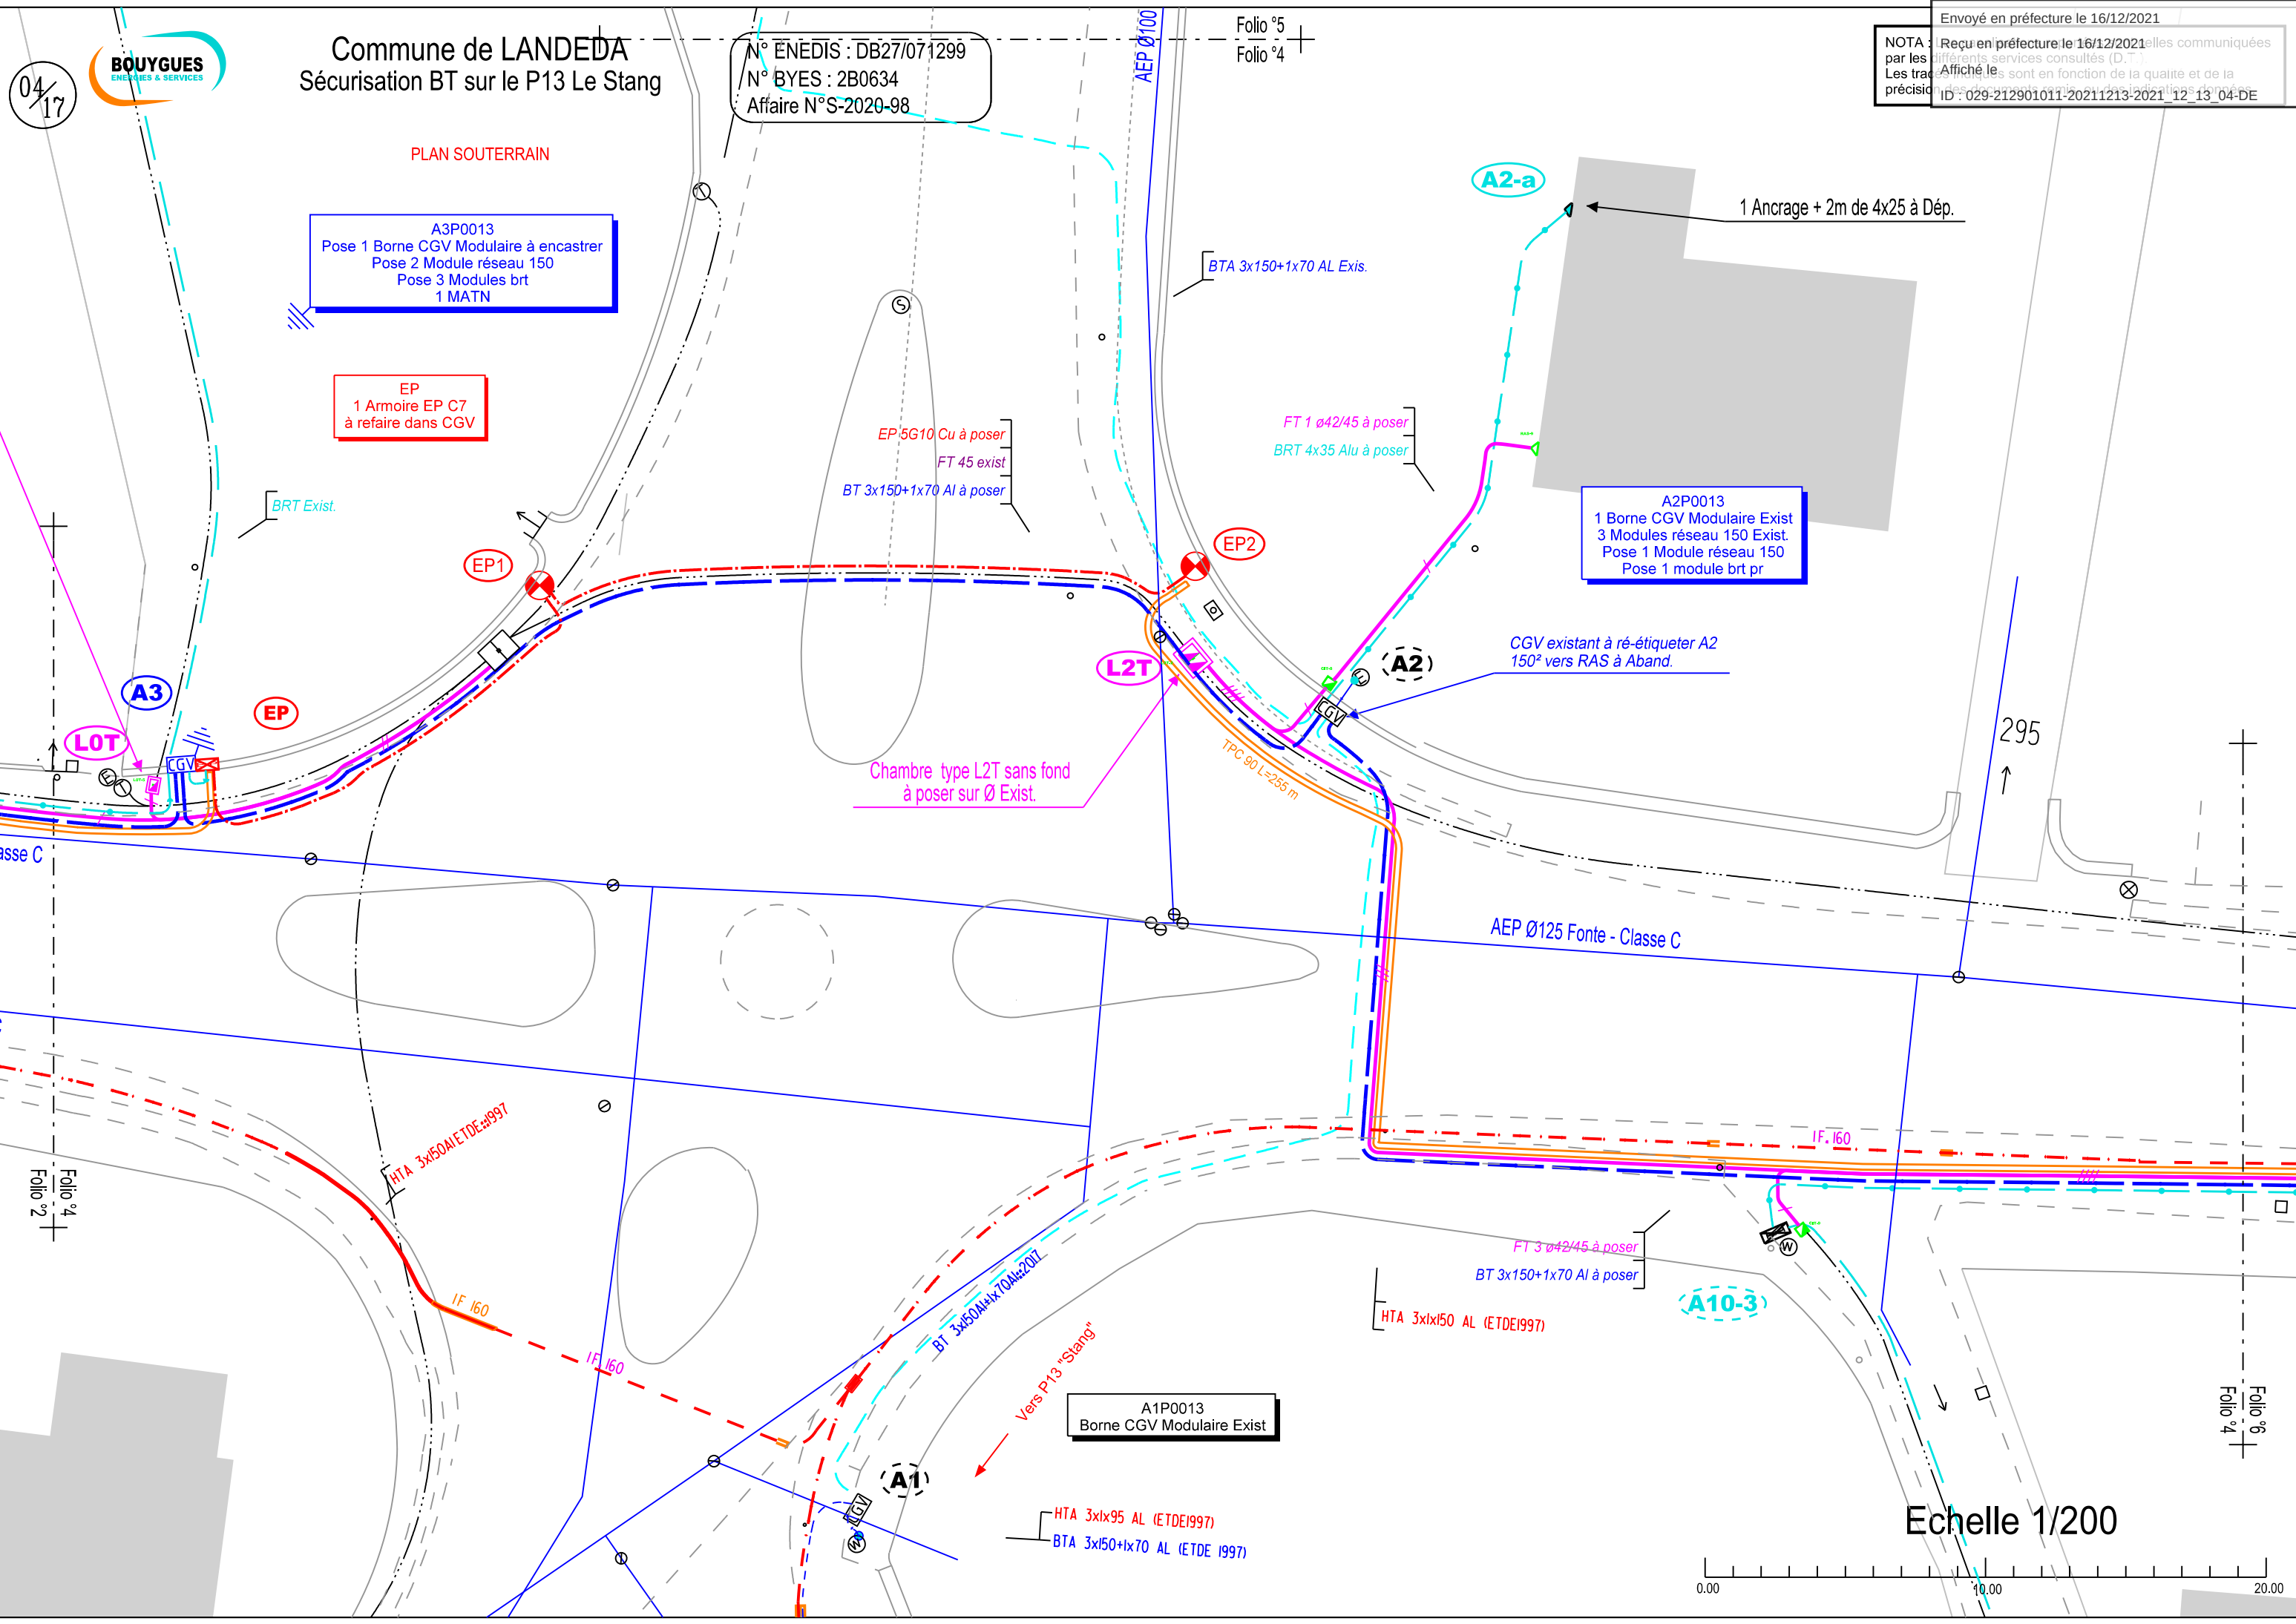

05/17



Commune de LANDEDA
Sécurisation BT sur le P13 Le Stang

N° ENEDIS : DB27/071299
N° BYES : 2B0634
Affaire N°S-2020-98

Envoyé en préfecture le 16/12/2021

NOTA : Reçu en préfecture le 16/12/2021
par les différents services consultés (D.T.).
Les tracés sont en fonction de la qualité et de la
précision des documents remis ou des indications données.
ID : 029-212901011-20211213-2021_12_13_04-DE

PLAN SOUTERRAIN

CGV existant à ré-étiqueter A6

A6P0013
Borne CGV Modulaire Exist

(A6)

FT 1042/45 - Classe B

4045

2045

BT 4x35 A4:2017

1045


BT 3x50A4:70A4:2017

990


EP Ø100 Fonte - Classe C

Folio °5
Folio °4


Echelle 1/200



PLAN SOUTERRAIN

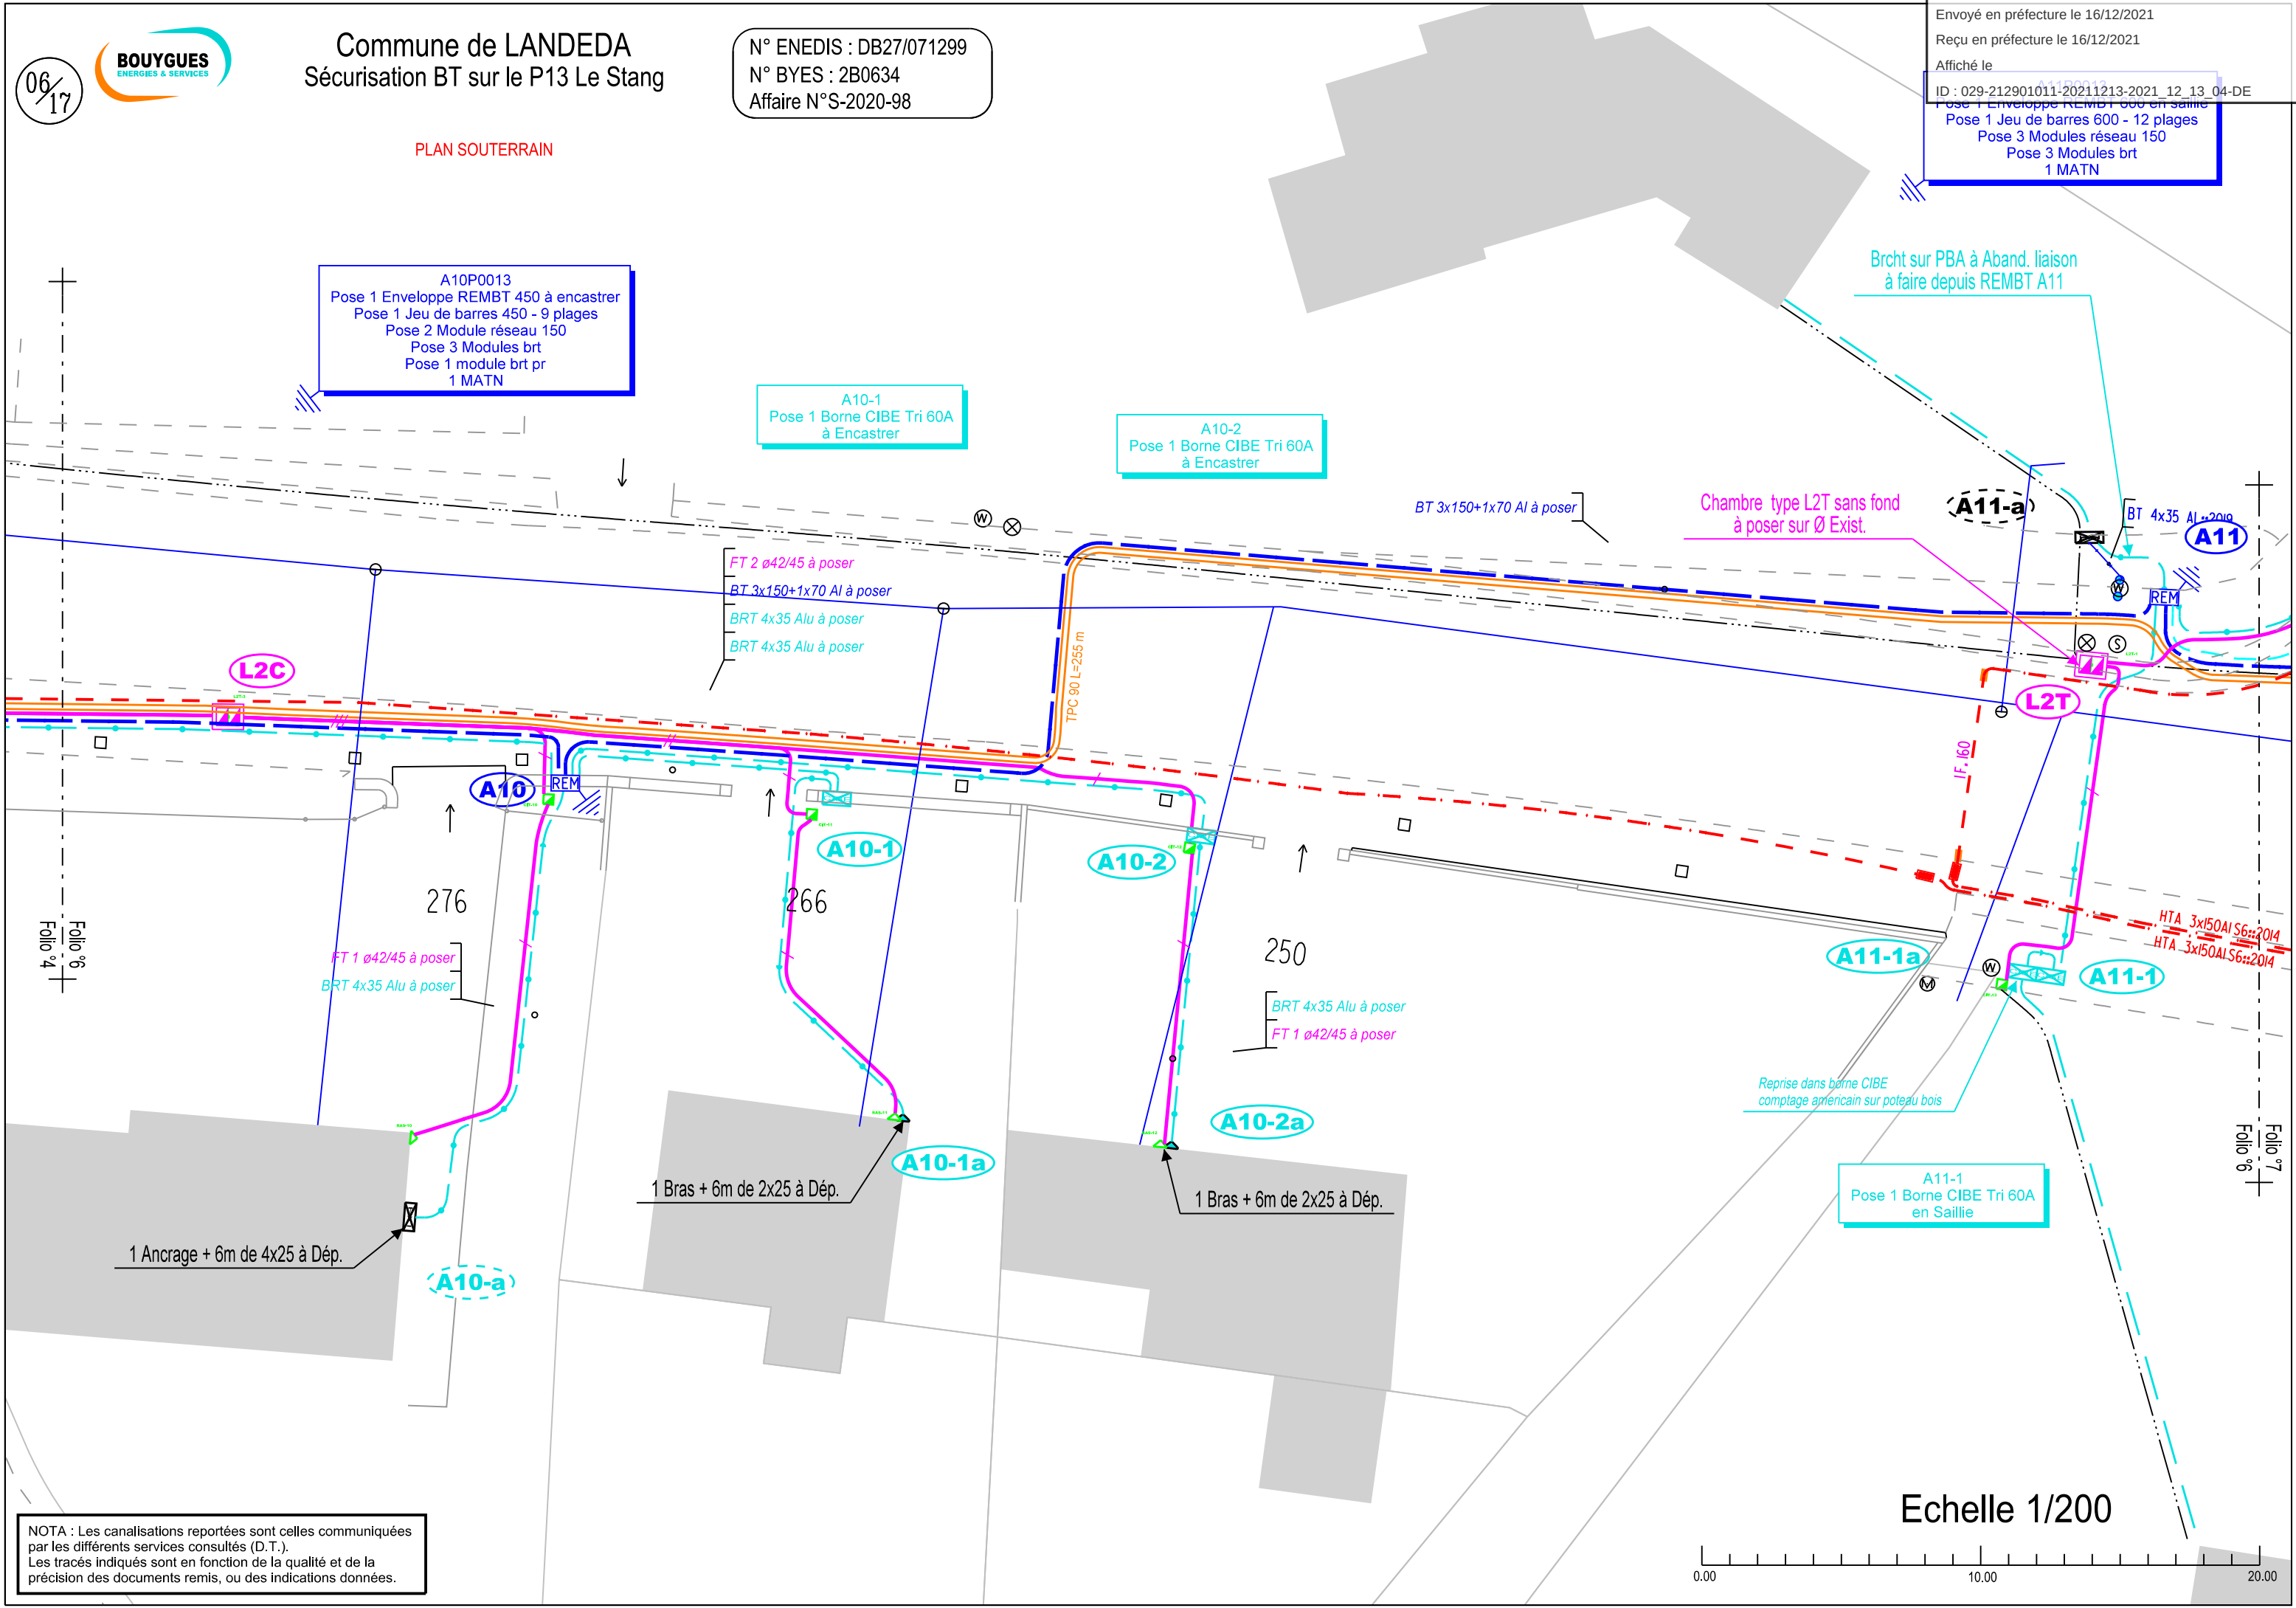


Echelle 1/200




NOTA : Les canalisations reportées sont celles communiquées par les différents services consultés (D.T.). Les tracés indiqués sont en fonction de la qualité et de la précision des documents remis, ou des indications données.

Envoyé en préfecture le 16/12/2021

Reçu en préfecture le 16/12/2021
par les différents services consultés (D.T.)
Les tracés sont en fonction de la qualité et de la précision des documents techniques d'origine.
ID : 029-212901011-20211213-2021_12_13_04-DE

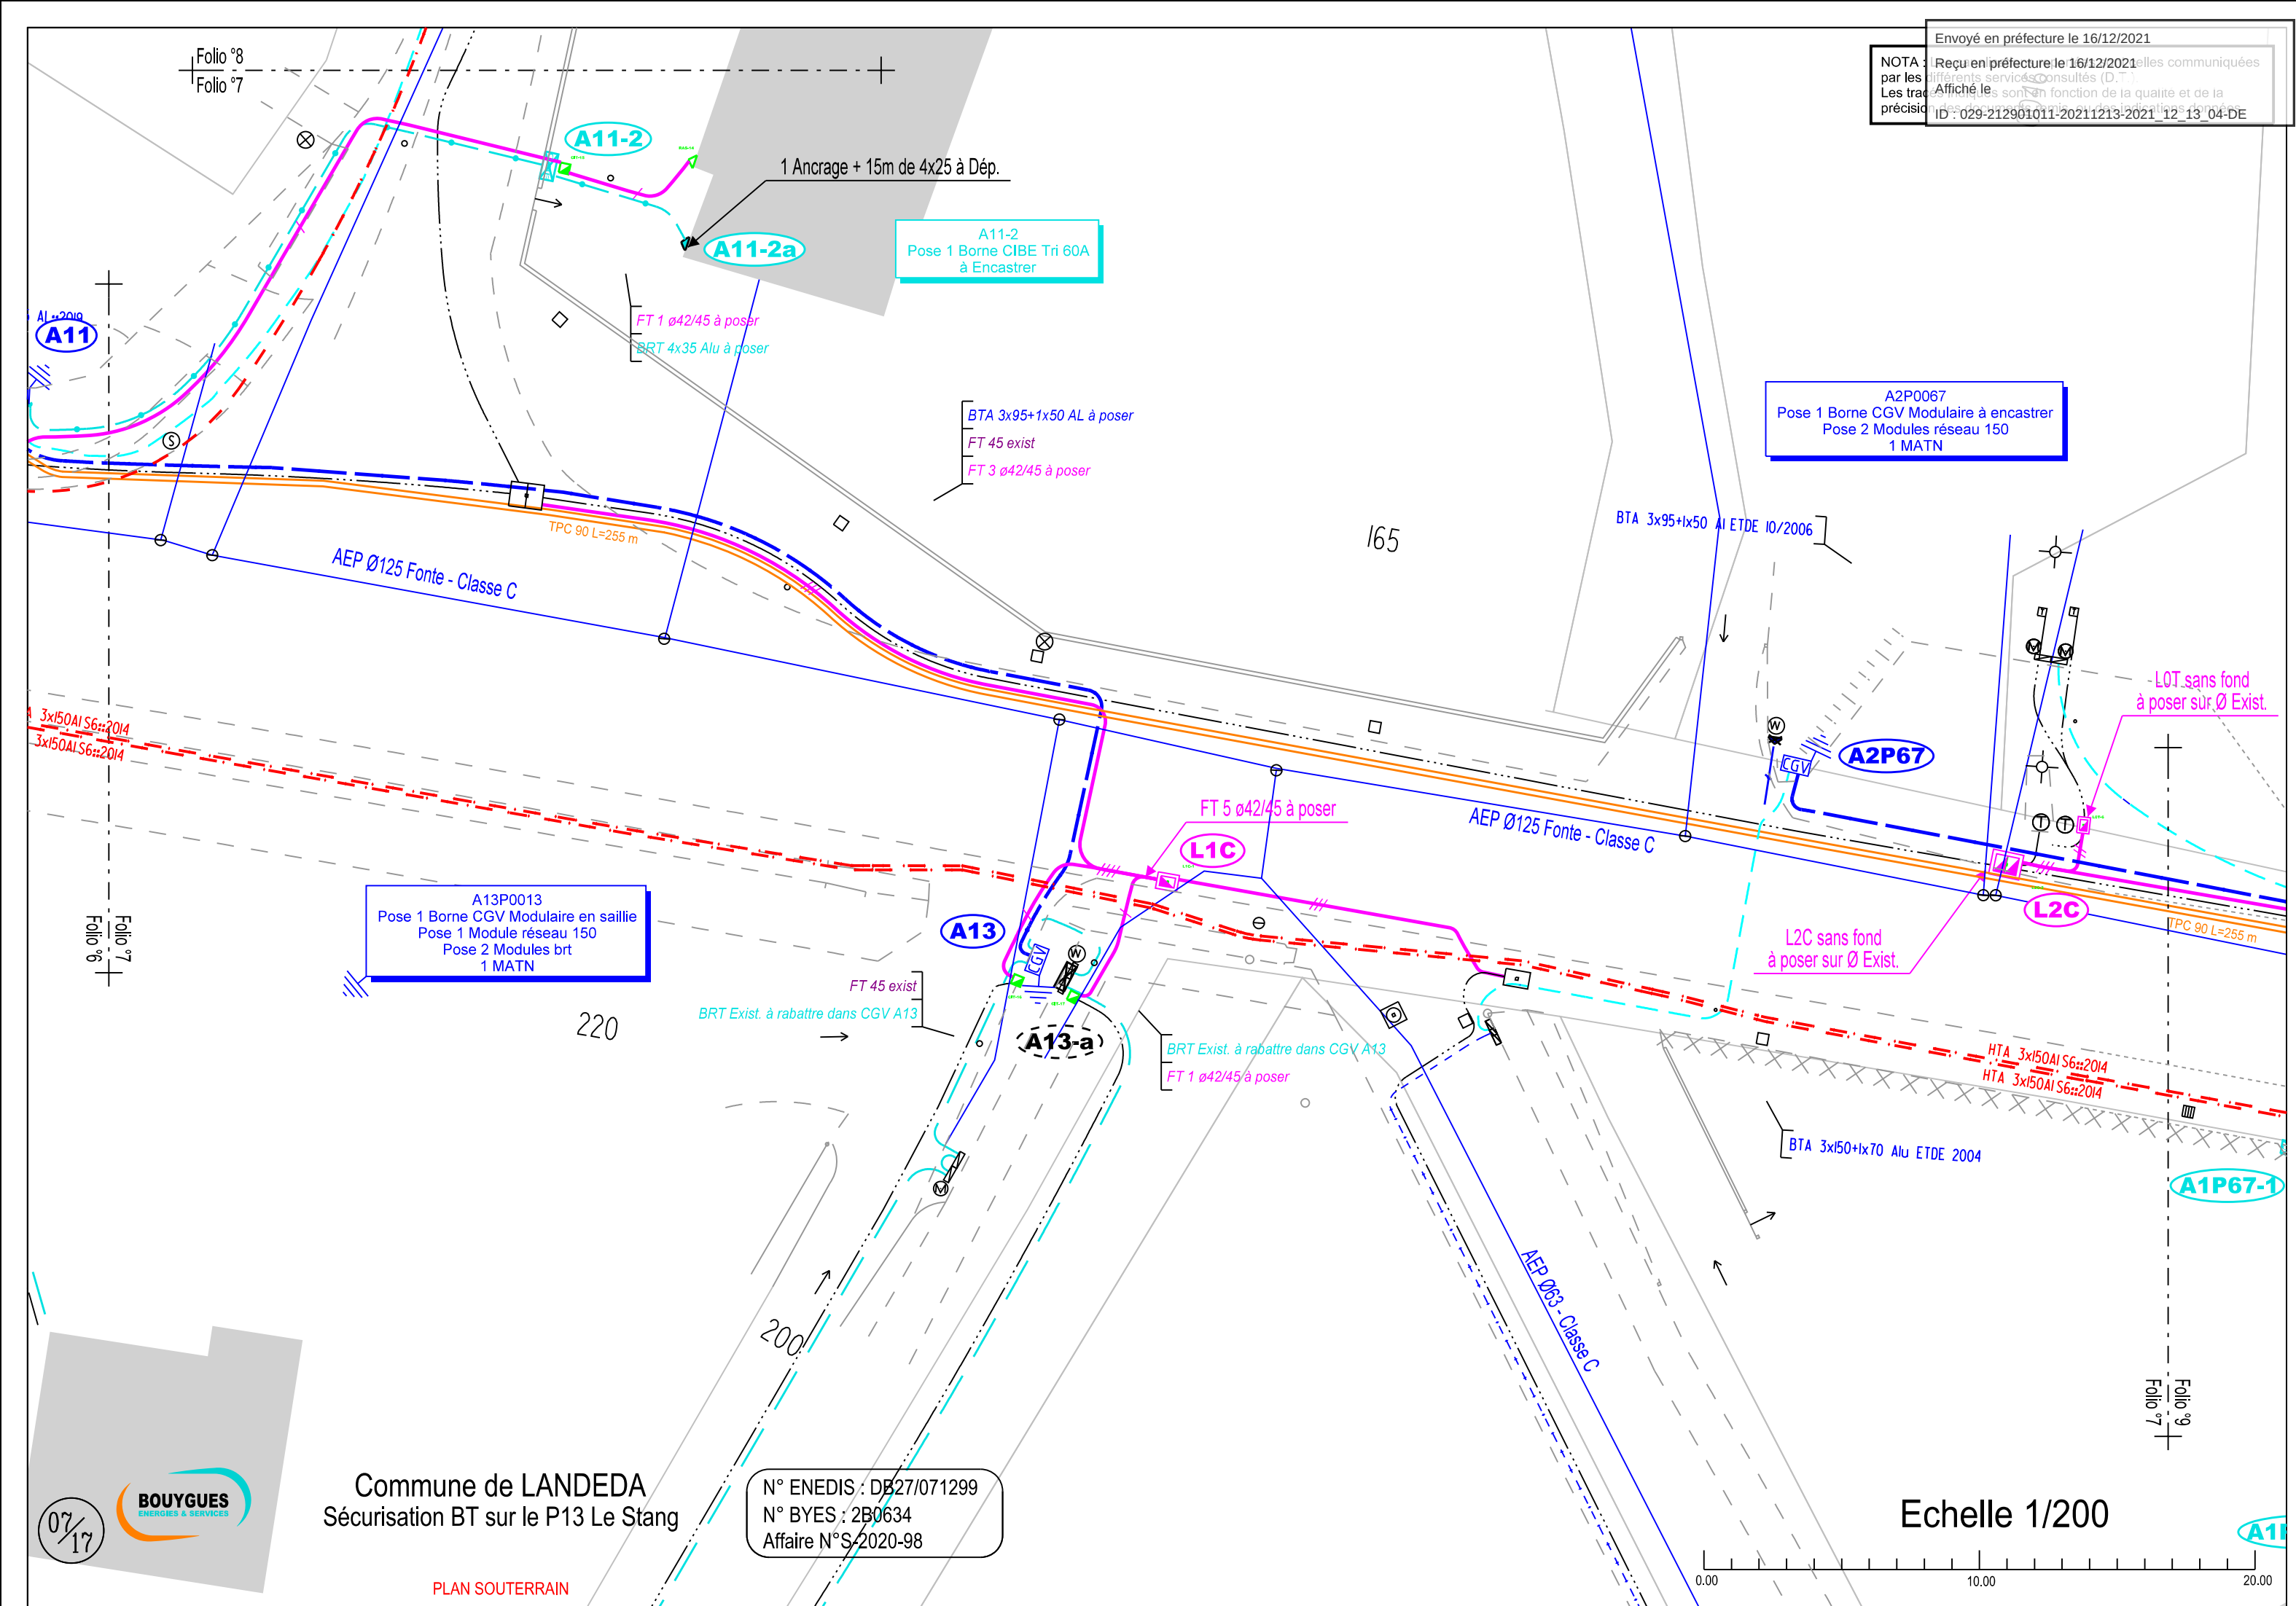

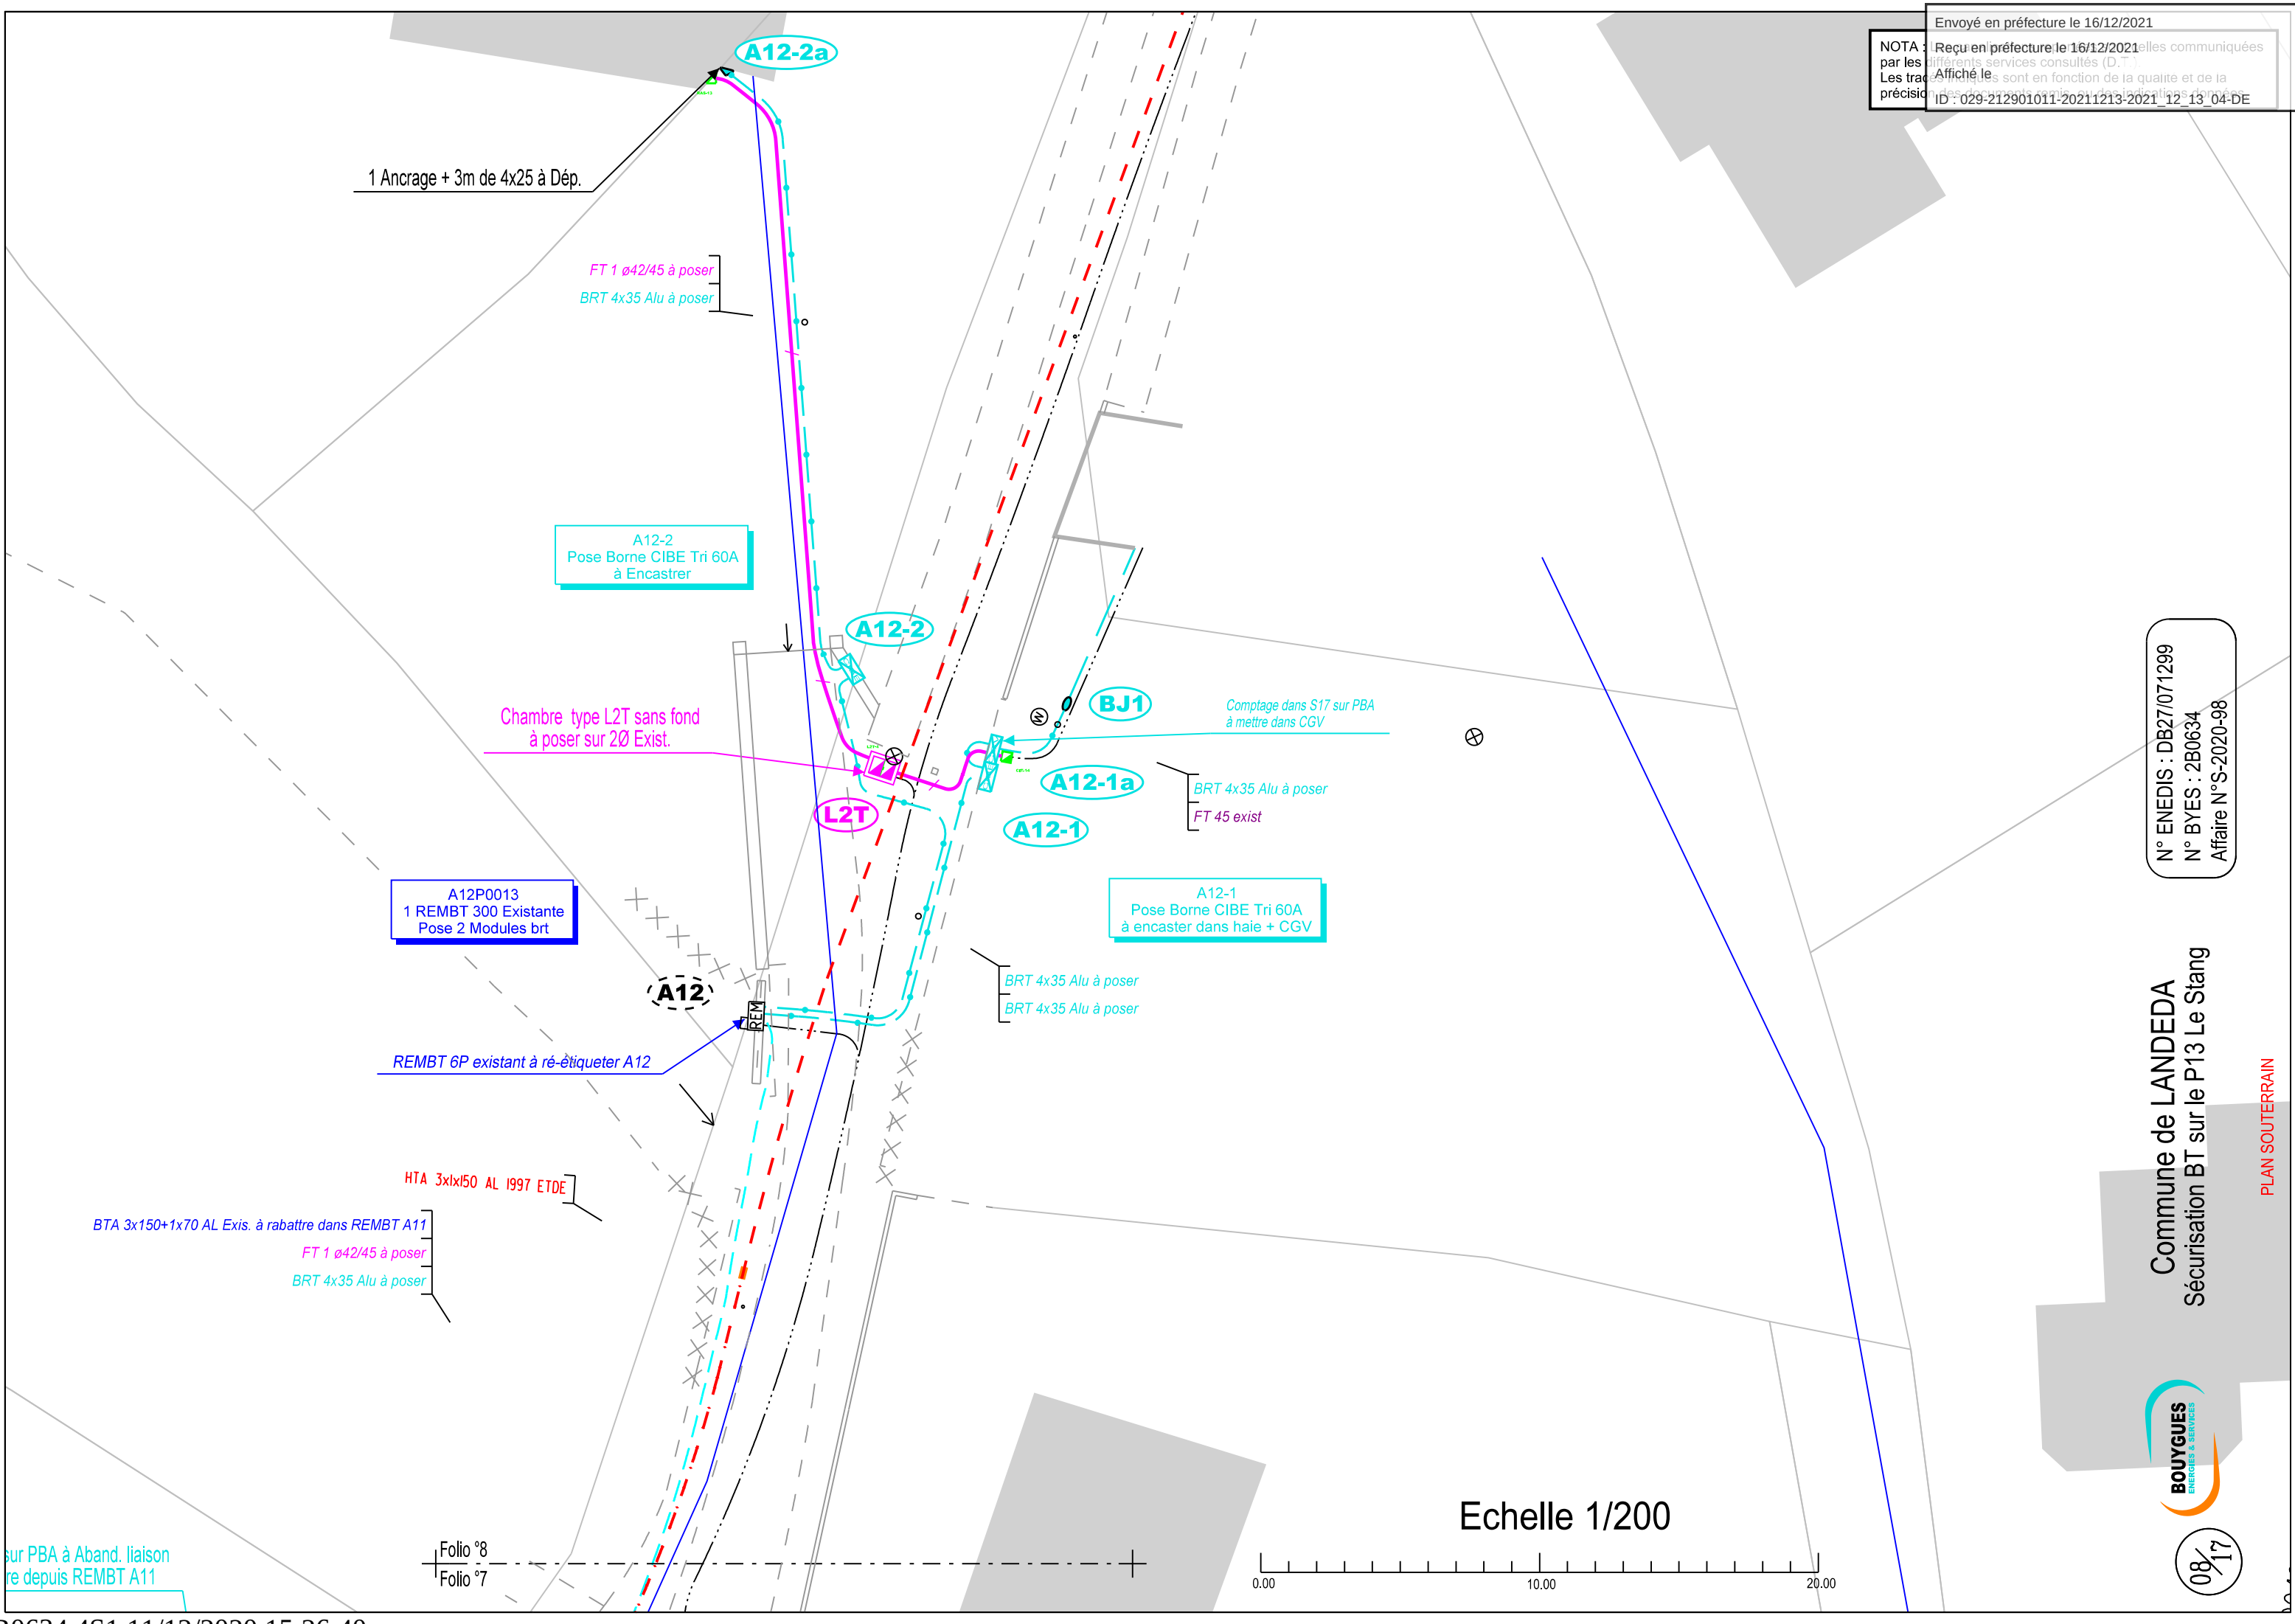

N° ENEDIS : DB27/071299
N° BYES : 2B0634
Affaire N° S-2020-98

Commune de LANDEDA
Sécurisation BT sur le P13 Le Stang



09/17



Commune de LANDEDA Sécurisation BT sur le P13 Le Stang

N° ENEDIS : DB27/071299
N° BYES : 2B0634
Affaire N°S-2020-98

Envoyé en préfecture le 16/12/2021
Reçu en préfecture le 16/12/2021
Affiché le 16/12/2021
Les traductions sont en fonction de la qualité et de la précision des documents remis ou des indications données.
ID : 029-212901011-20211213-2021_12_13_04-DE

PLAN SOUTERRAIN

- LOT sans fond à poser sur Ø Exist.



BTA 3x150+1x70 AL Exis. à rabattre dans REMBT A1P67
BT 3x150+1x70 Al à poser
FT 45 exist
BRT 4x35 Alu à poser

1 Ancrage + 5m de 4x25 à Dép.

1 Bras + 1m de 2x25 à Dép.

A1P0067
Pose 1 Enveloppe REMBT 600 à encastrer
Pose 1 Jeu de barres 600 - 12 plages
Pose 3 Modules réseau 150
Pose 3 Modules brt
Pose 1 Module brt pr
1 MATN

A1P0067-3
Pose Borne CIBE Tri 60A en Saillie

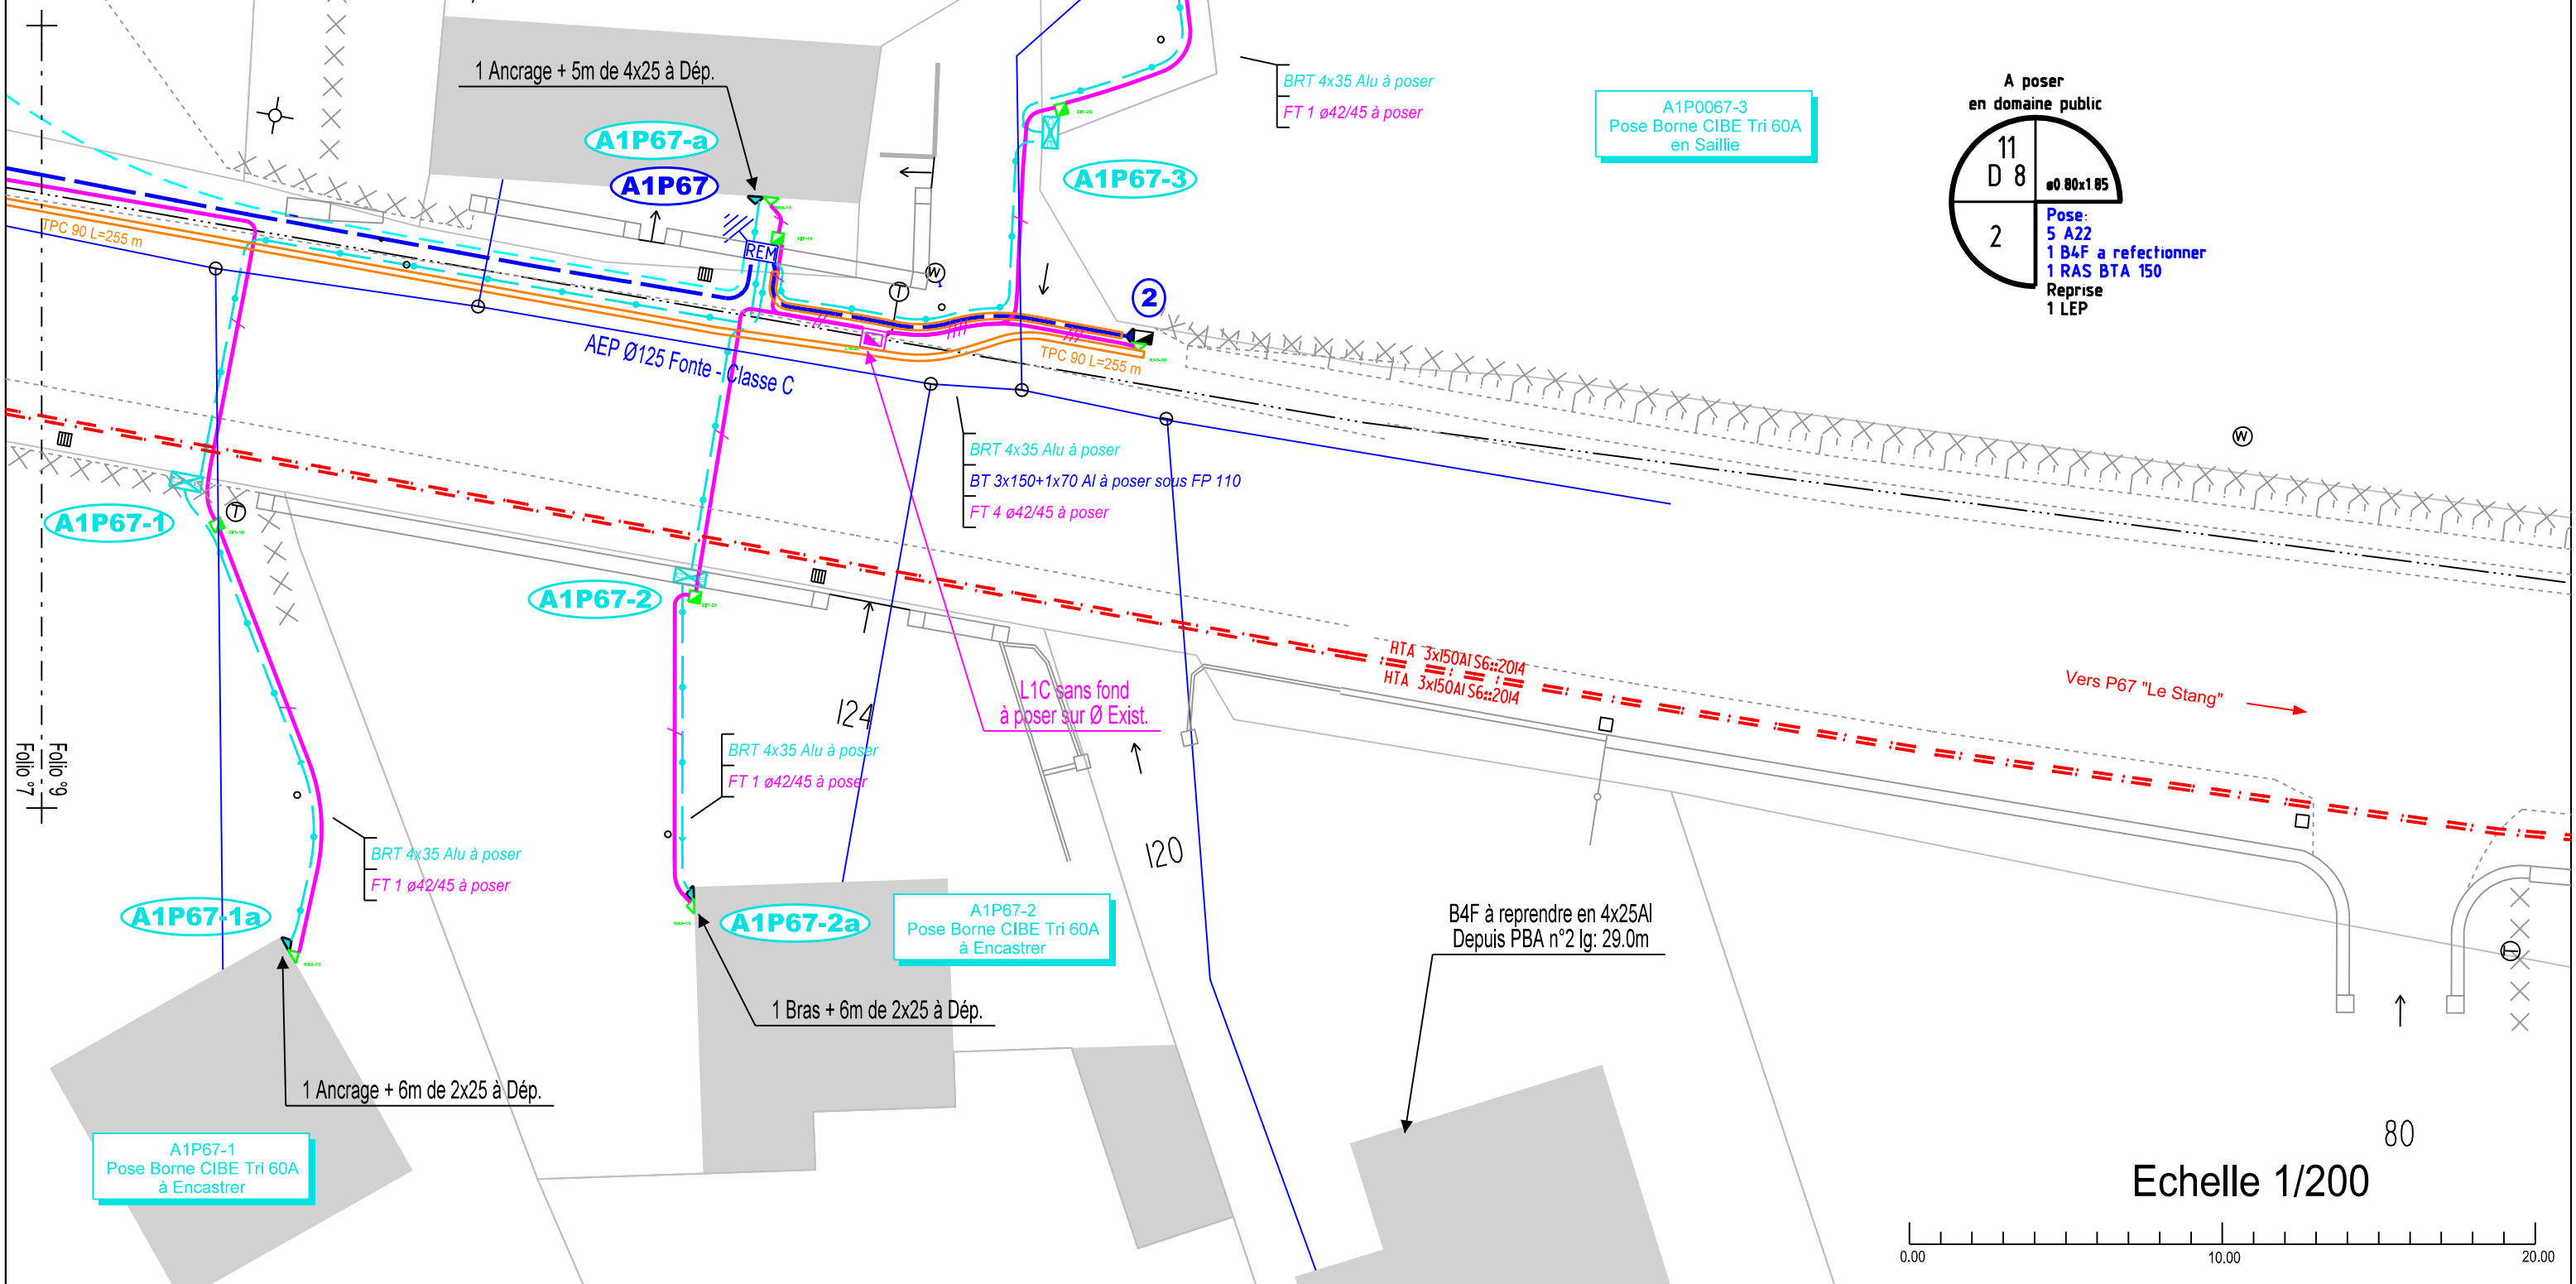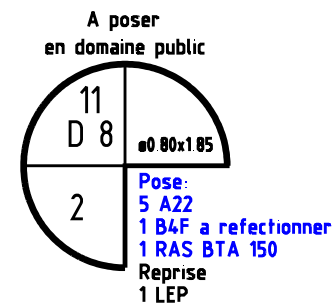


Folio 9
Folio 7


Vers P67 "Le Stang"

B4F à reprendre en 4x25Al
Depuis PBA n°2 lg: 29.0m

Echelle 1/200



PLAN SOUTERRAIN

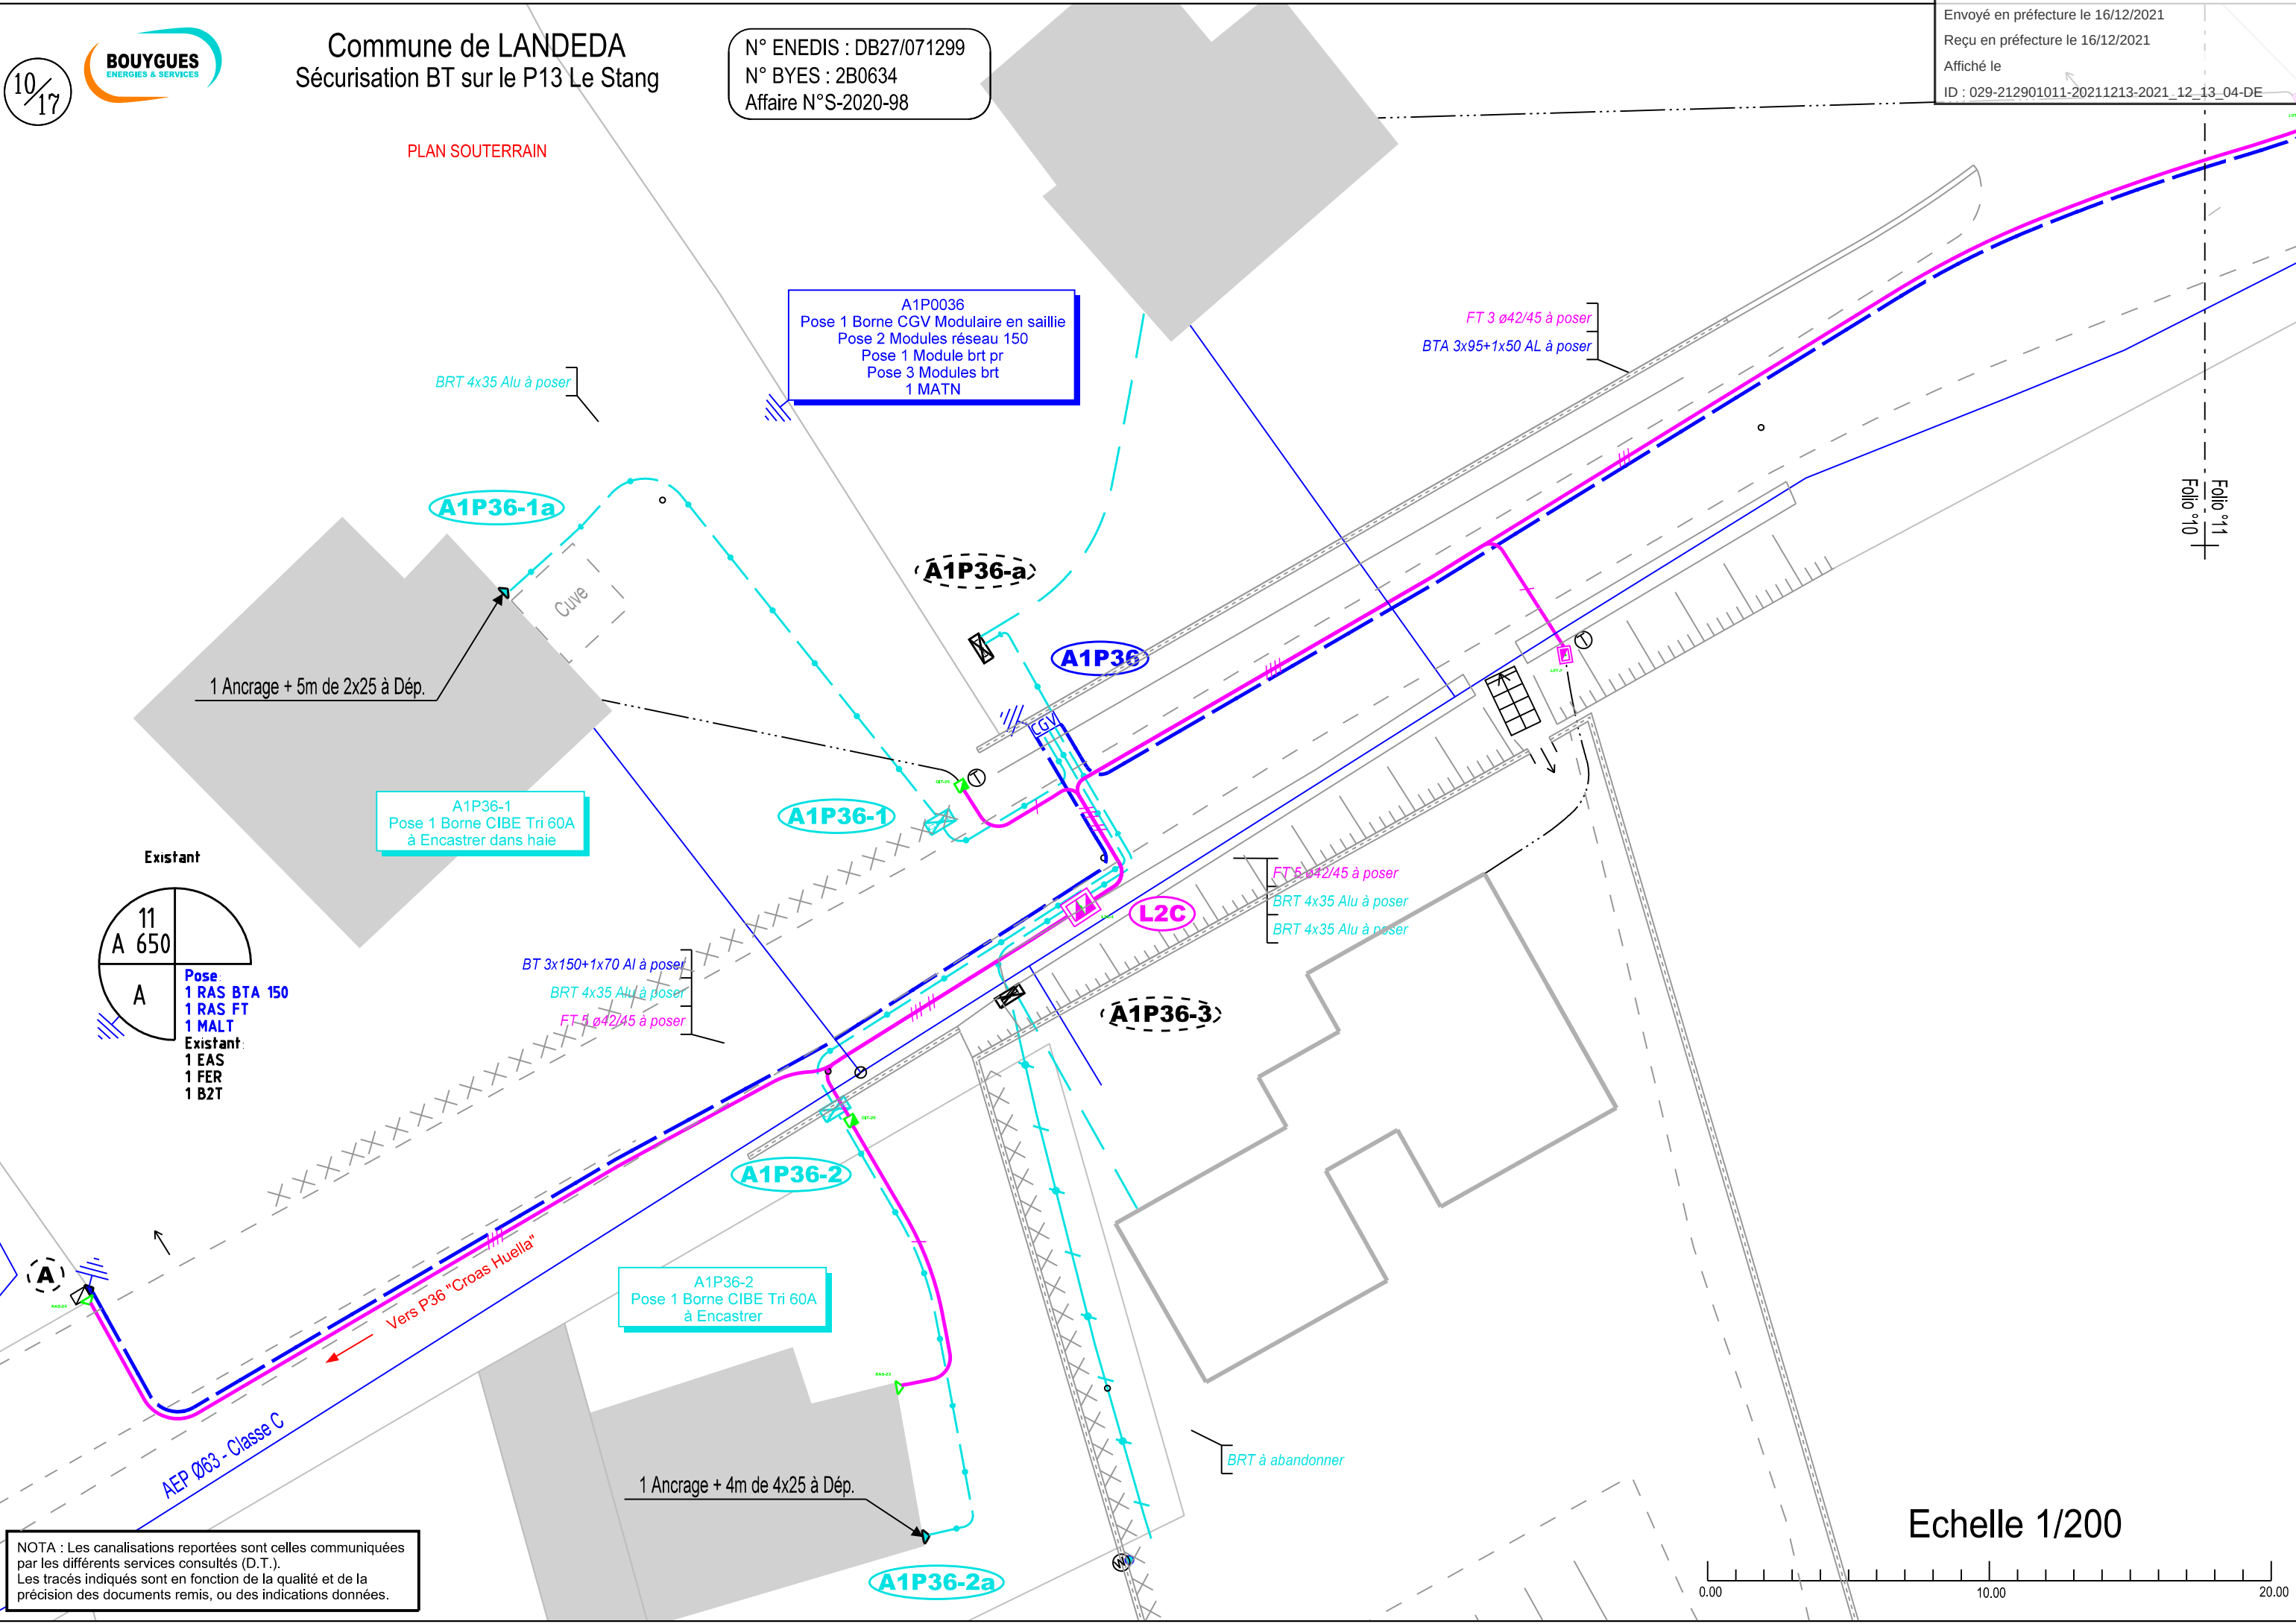

PLAN SOUTERRAIN

FT 3 ø42/45 à poser

A2P0036
Pose 1 Borne CGV Modulaire en saillie
Pose 1 Module réseau 150
Pose 1 Module brt pr
1 MATN

FT 1 ø42/45 à poser dans fourreau en attente
BRT 4x35 Alu à poser dans fourreau en attente

A2P36

A2P36-a

1 Ancrage + 4m de 4x25 à Dép.

FT 4 ø42/45 à poser
BTA 3x95+1x50 AL à poser


Chambre type LOT sans fond
à poser sur Ø Exist.

AEP Ø63 - Classe C

Kerargevet

Folio 12
Folio 11

Echelle 1/200



FT 3 ø42/45 à poser

BT 3x150+1x70 Al à poser
FT 3 ø42/45 à poser

CORNICHE DE L'ABER WRAC H

BT 3x150A1+1x70A1ETDE::1998

FT Ø42/45 à jonctionner
sur existant en attente

BJ3
1 boîte jonction BT 150/150

A7P0013
1 Borne CGV Modulaire Exist
Pose 1 Module réseau 150
2 Modules réseau 150 Exist.

RAS BT à abandonner

A7

BJ3

IF 110
50AI+1x70AIETDE::1998

BT 3x150+1x70 Al à poser

CGV existant à ré-étiqueter A7


PLAN SOUTERRAIN

N° ENEDIS : DB27/071299
N° BYES : 2B0634
Affaire N°S-2020-98


NOTA : Les canalisations reportées sont celles communiquées par les différents services consultés (D.T.).
Les tracés indiqués sont en fonction de la qualité et de la précision des documents remis, ou des indications données.

Echelle 1/200



PLAN SOUTERRAIN

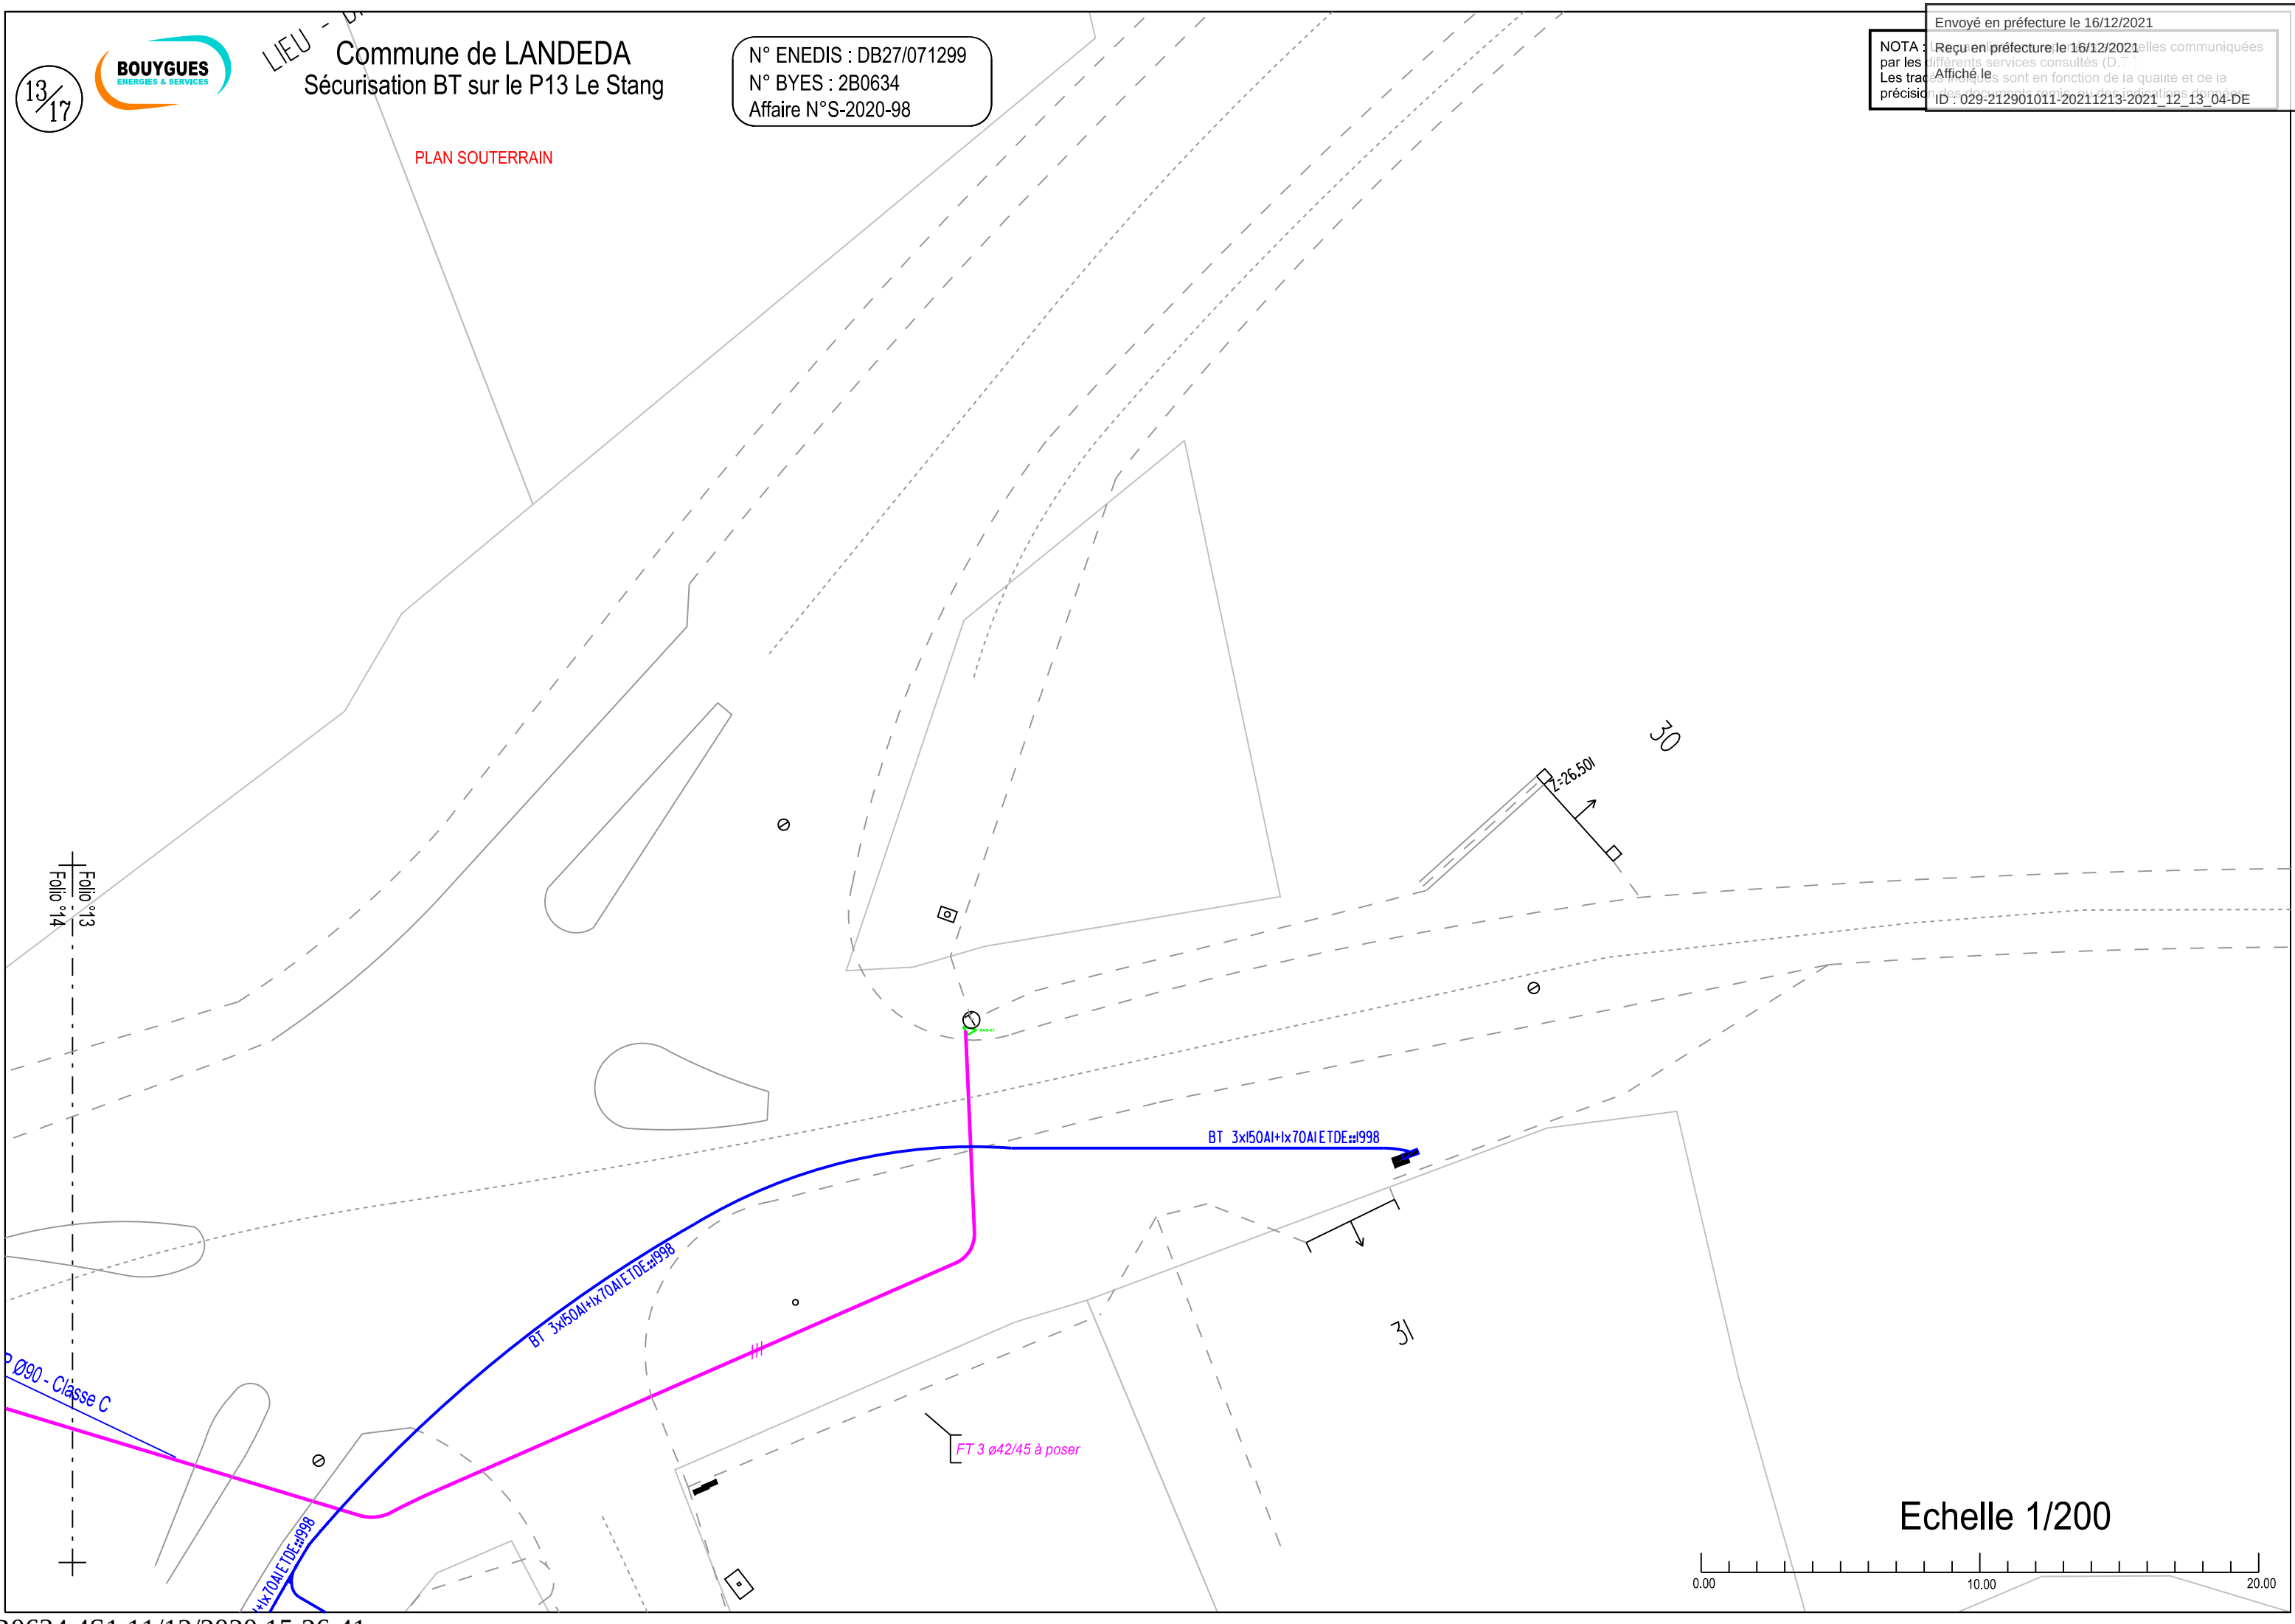

Echelle 1/200



PLAN SOUTERRAIN

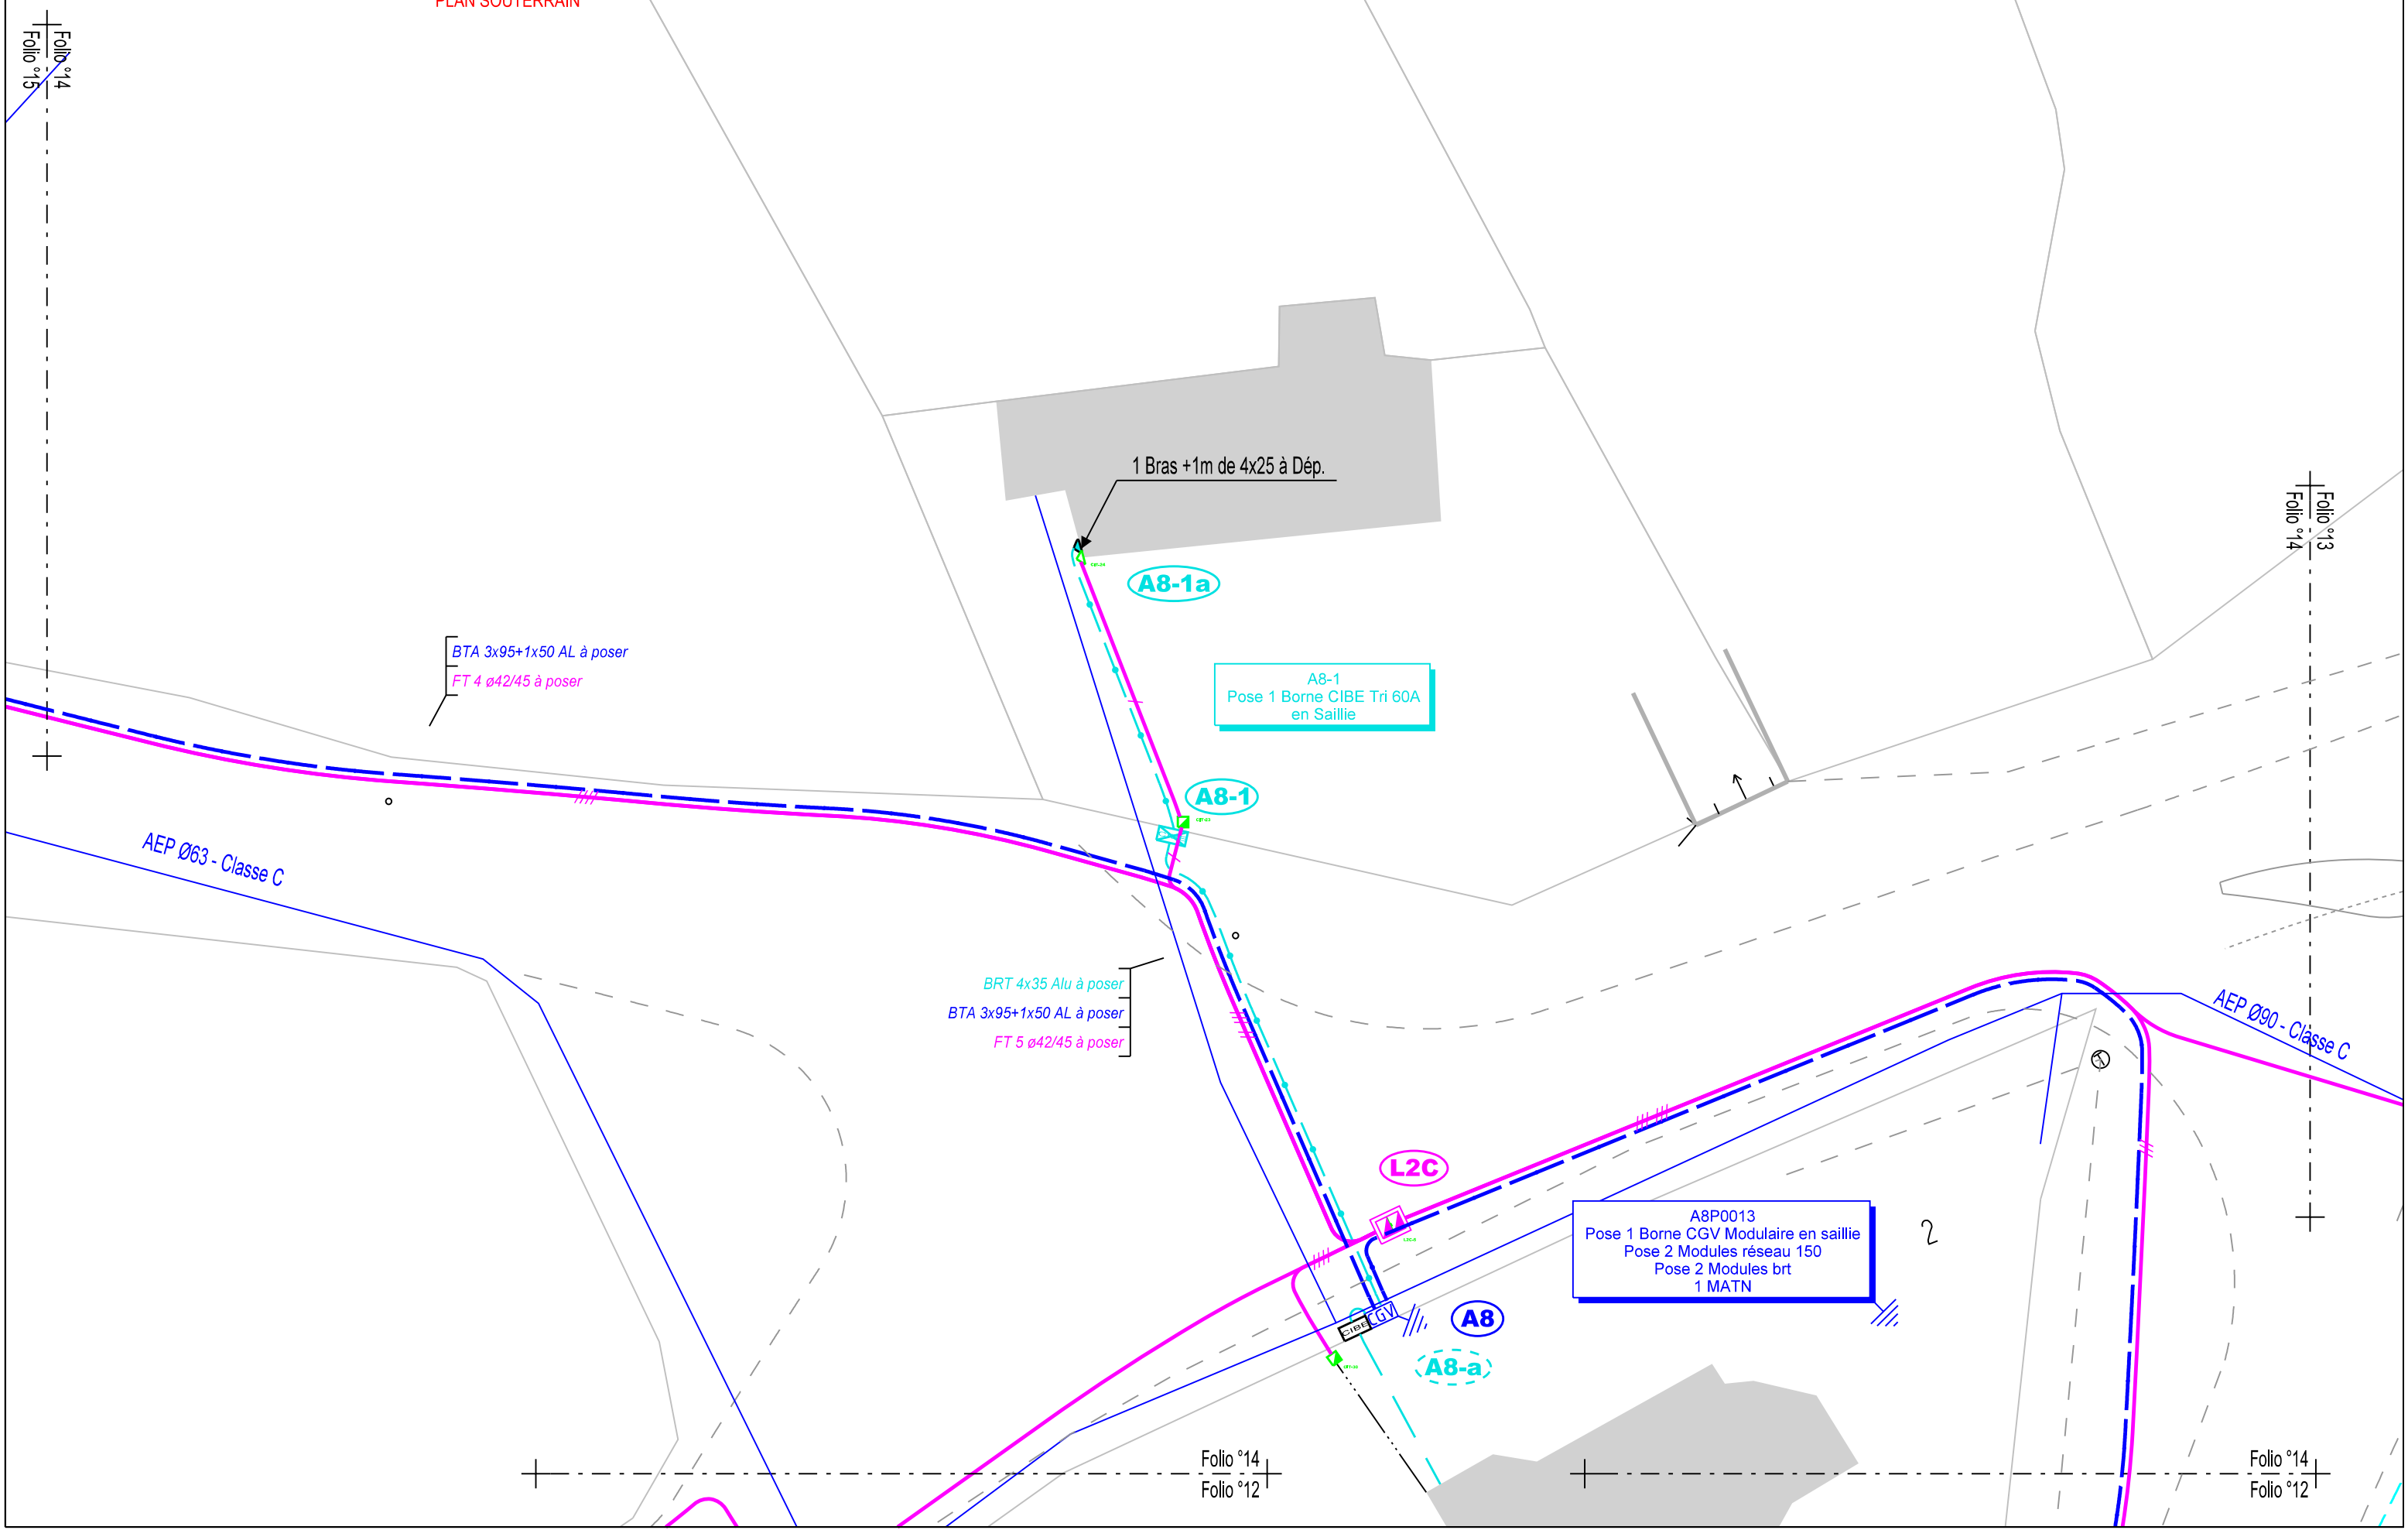

PLAN SOUTERRAIN

Comptage dans S17 sur PBA
à mettre dans CGV

A9-1
Pose Borne CIBE Tri 60A

A9P0013
Pose 1 Borne CGV Modulaire en saillie
Pose 1 Module réseau 150
Pose 2 Modules brt
1 MATN

BTA 3x95+1x50 AL à poser
FT 2 ø42/45 à poser

BRT 4x35 Alu à poser
BRT 4x35 Alu à poser
FT 2 ø42/45 à poser

AEP Ø63 - Classe C


BRT 4x35 Alu à poser
FT 1 ø42/45 à poser


Chambre type LOT sans fond
à poser sur Ø Exist.

BD1-1
Pose Borne CIBE Tri 60A
à Encastrer


BD1
1 Boîte de dérivation BTA Double 150/35/35

Echelle 1/200



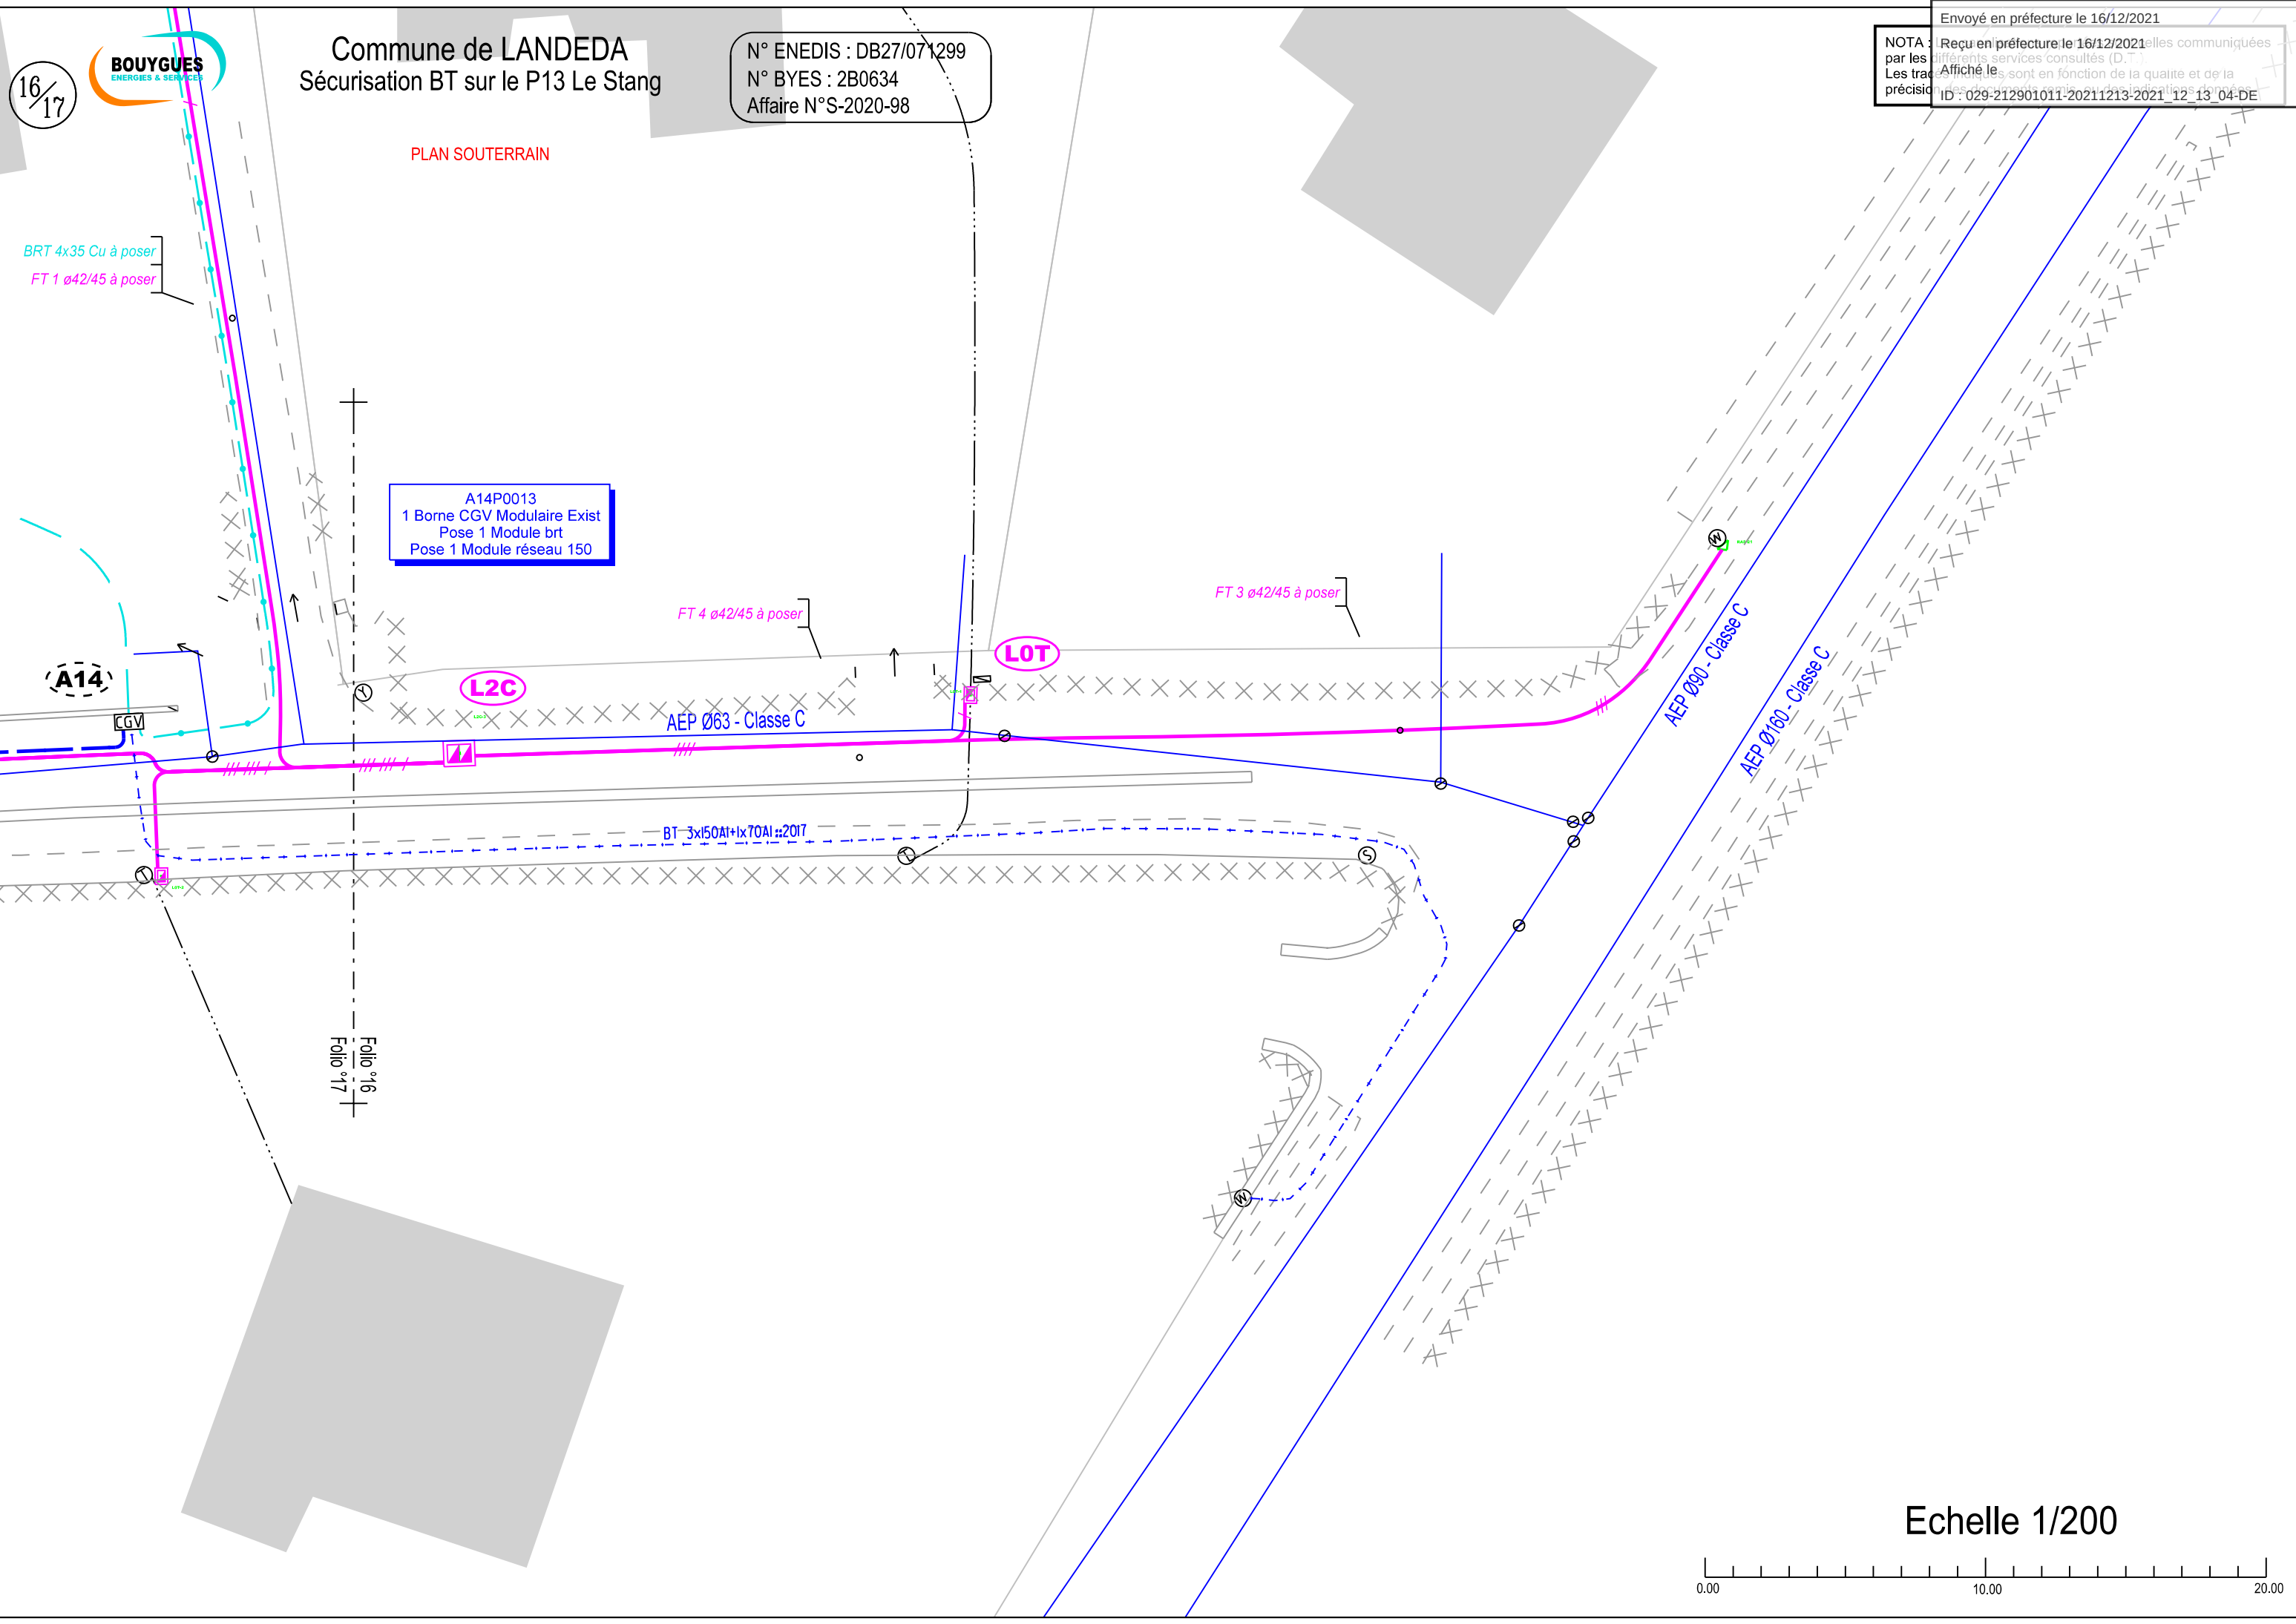

PLAN SOUTERRAIN

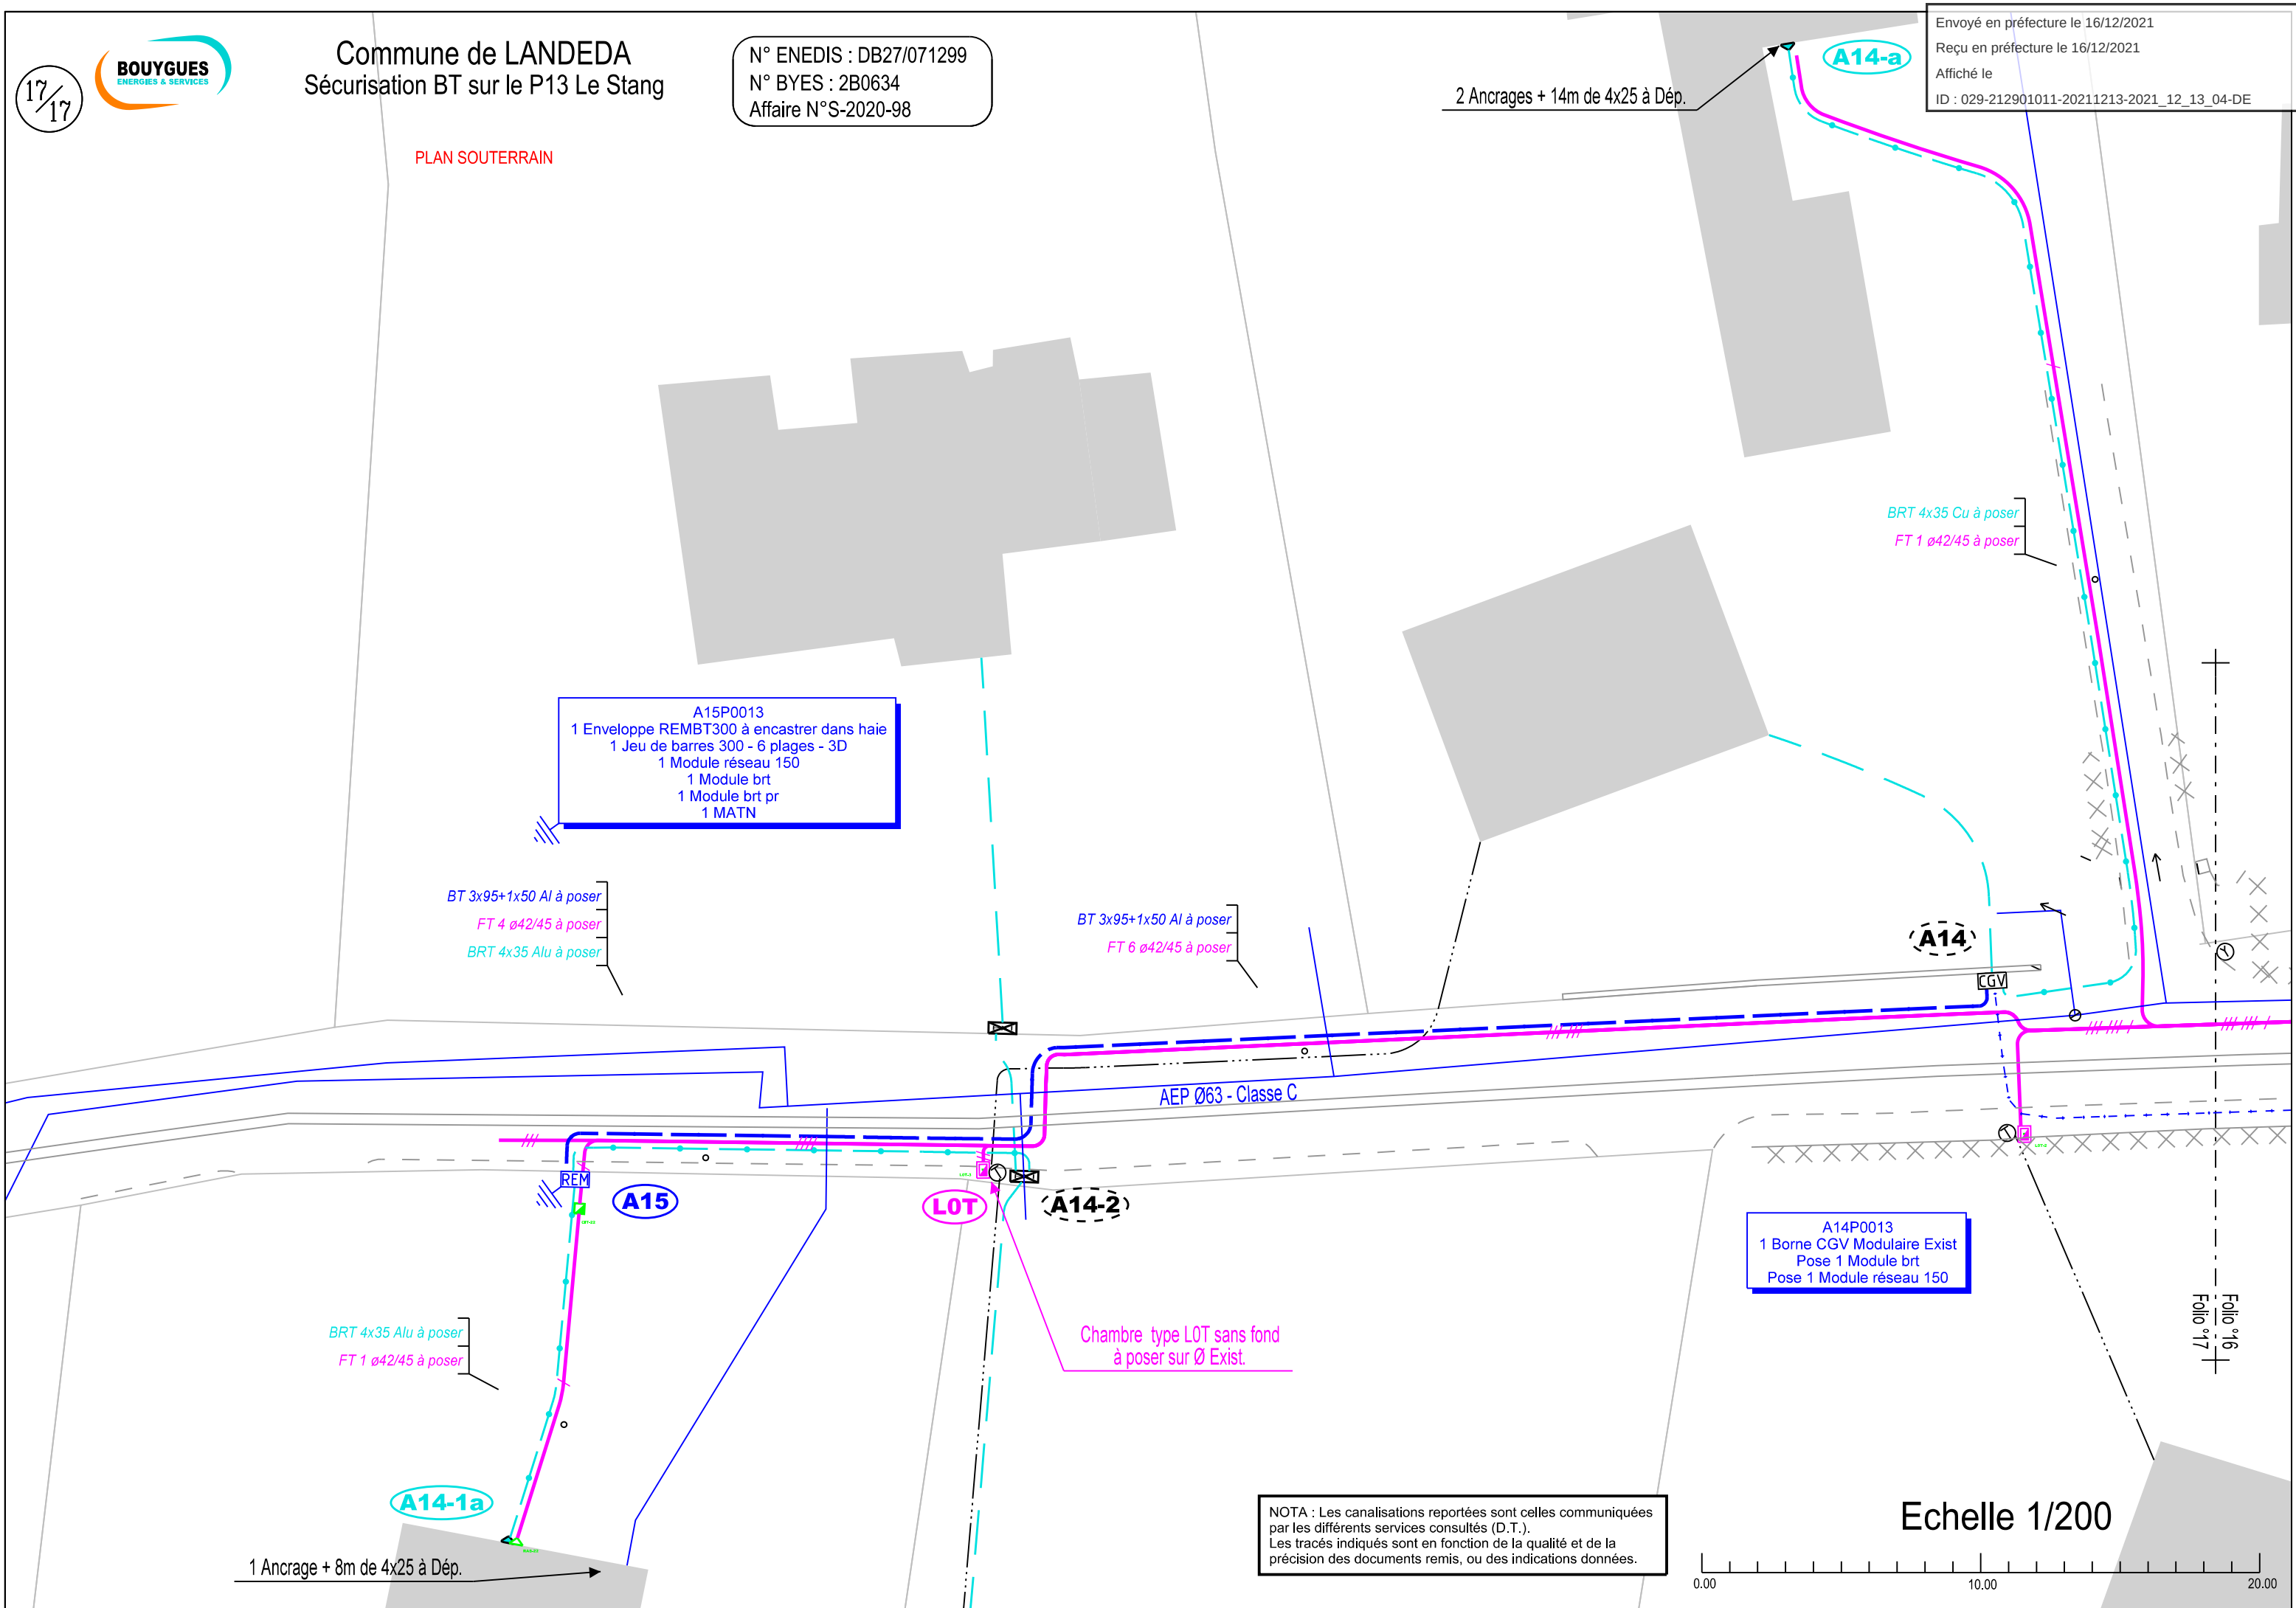

A15P0013
1 Enveloppe REMBT300 à encastrer dans haie
1 Jeu de barres 300 - 6 plages - 3D
1 Module réseau 150
1 Module brt
1 Module brt pr
1 MATN

BT 3x95+1x50 Al à poser
FT 4 ø42/45 à poser
BRT 4x35 Alu à poser

BT 3x95+1x50 Al à poser
FT 6 ø42/45 à poser


BRT 4x35 Cu à poser
FT 1 ø42/45 à poser

A14P0013
1 Borne CGV Modulaire Exist
Pose 1 Module brt
Pose 1 Module réseau 150

BRT 4x35 Alu à poser
FT 1 ø42/45 à poser

Chambre type LOT sans fond
à poser sur Ø Exist.

NOTA : Les canalisations reportées sont celles communiquées
par les différents services consultés (D.T.).
Les tracés indiqués sont en fonction de la qualité et de la
précision des documents remis, ou des indications données.



Echelle 1/200

Folio 16
Folio 17